




STRUTTURA PER FOTOVOLTAICO A TERRA
DISPOSIZIONE ORIZZONTALE - Vista assonometrica -

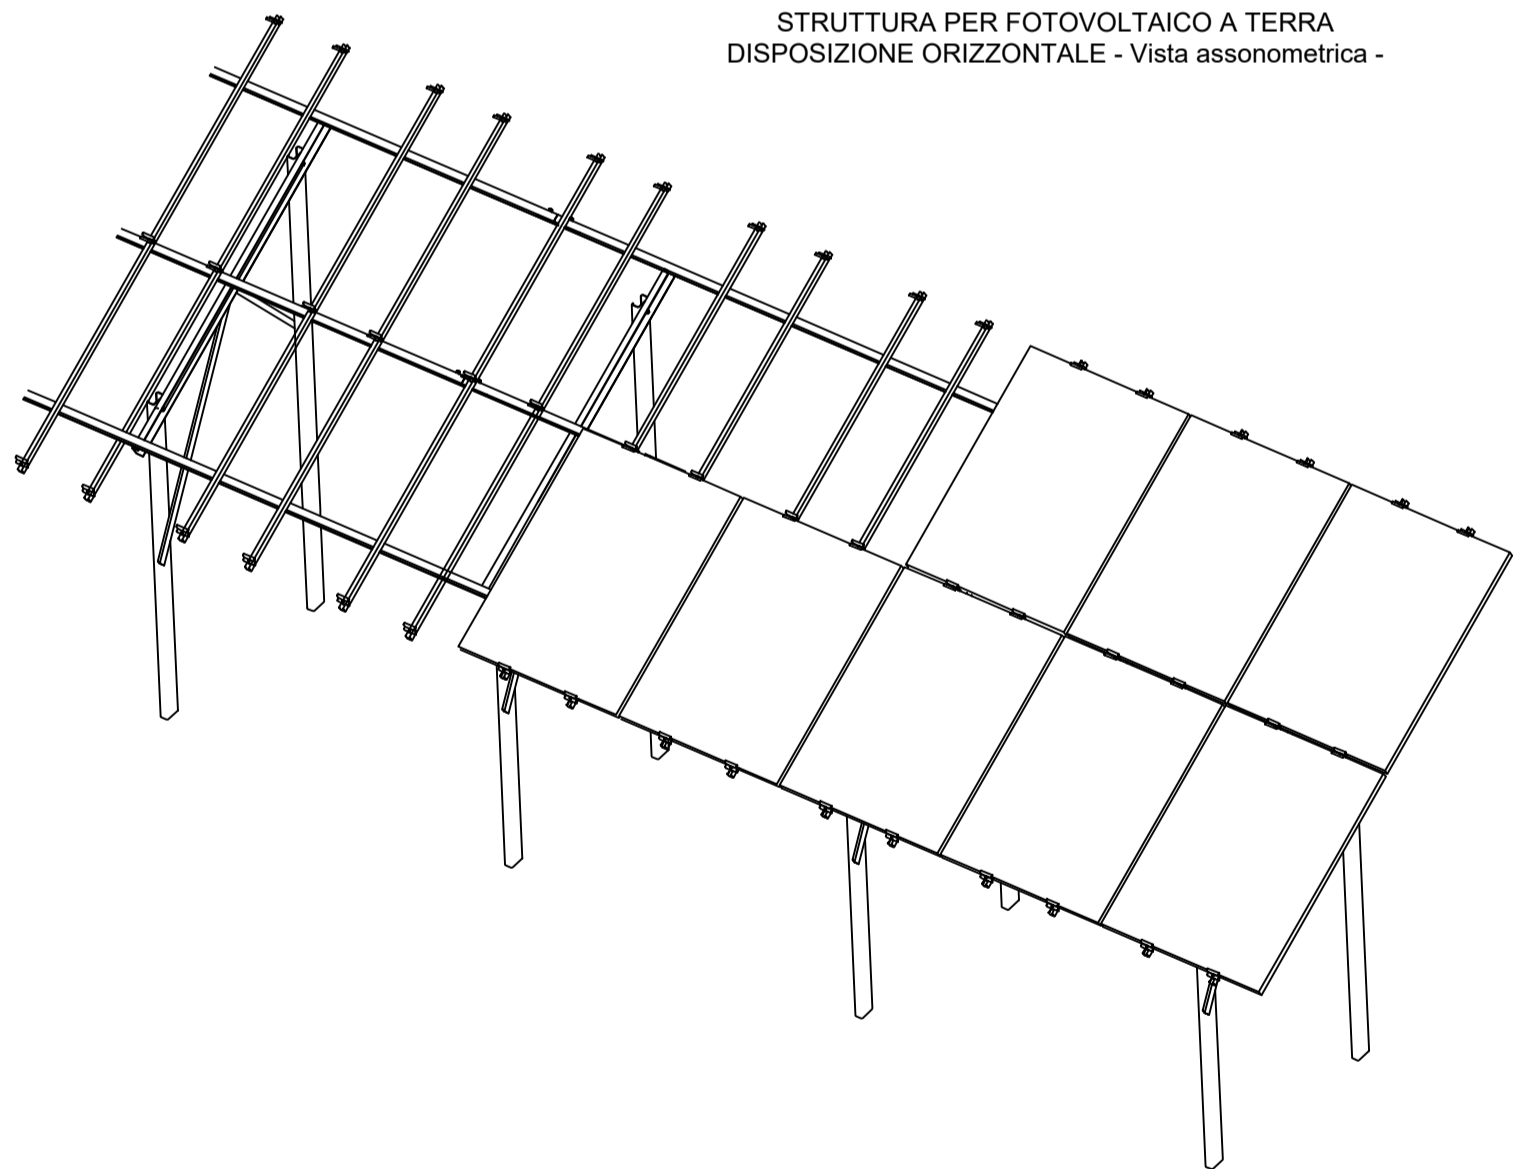

PROSPETTO

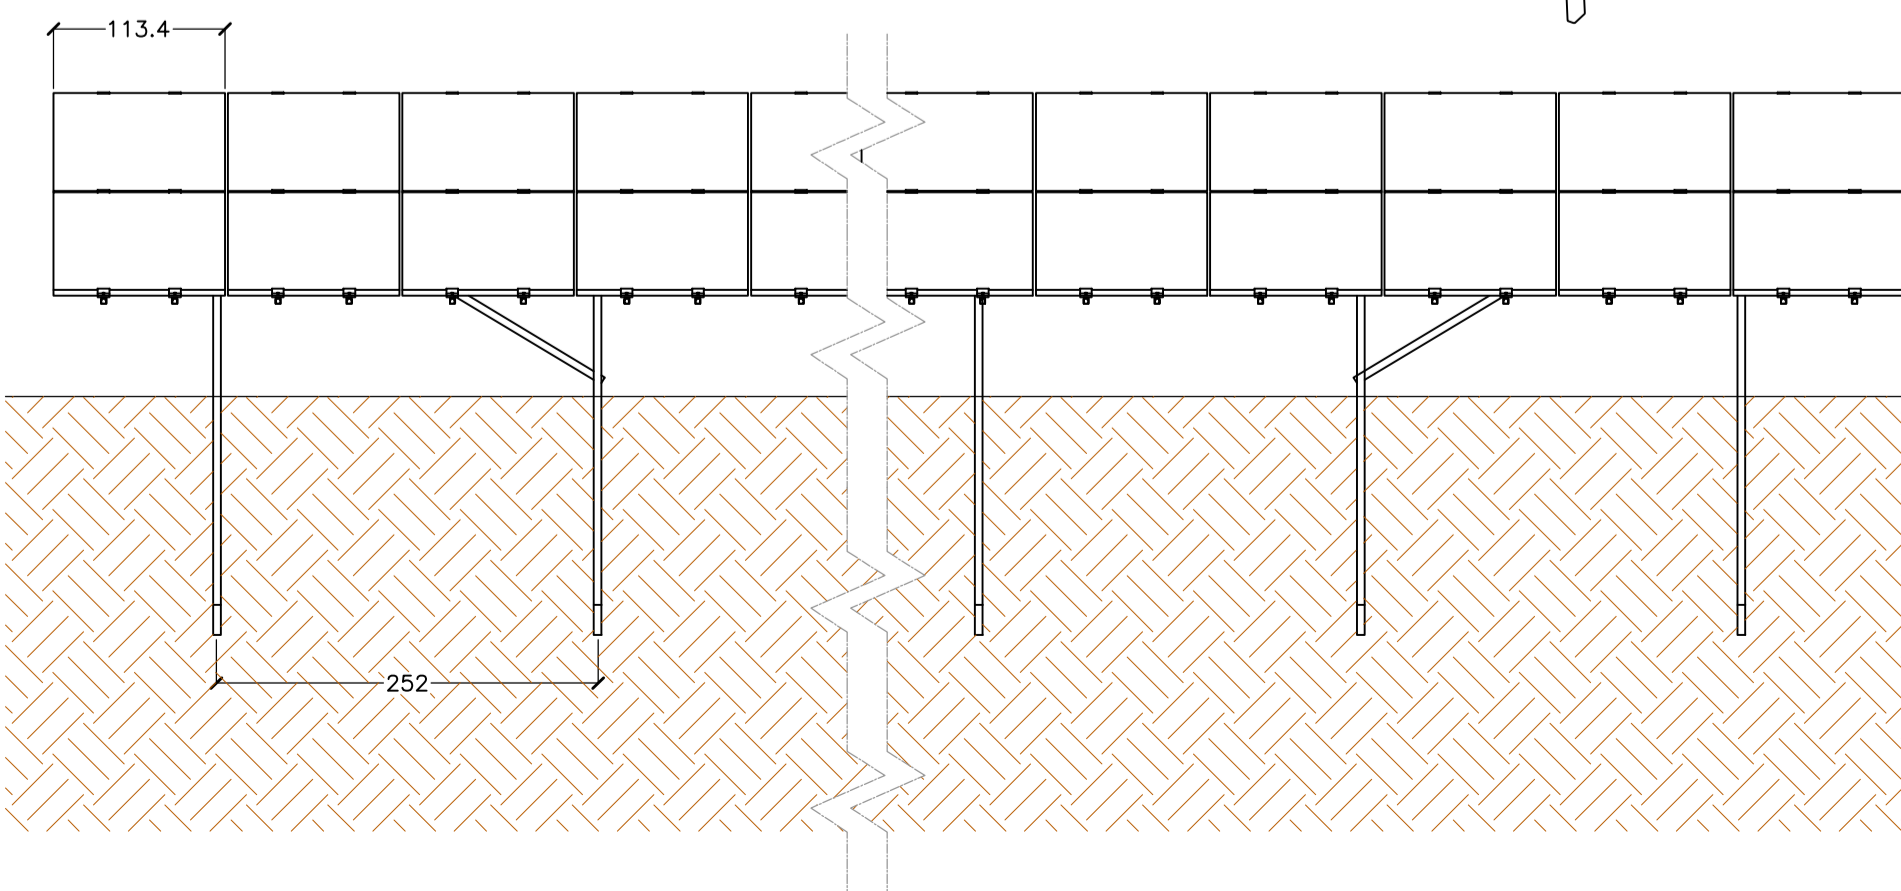

SEZIONE TIPICA SCAVO
CAVI DI STRINGA
con doppio corrugato

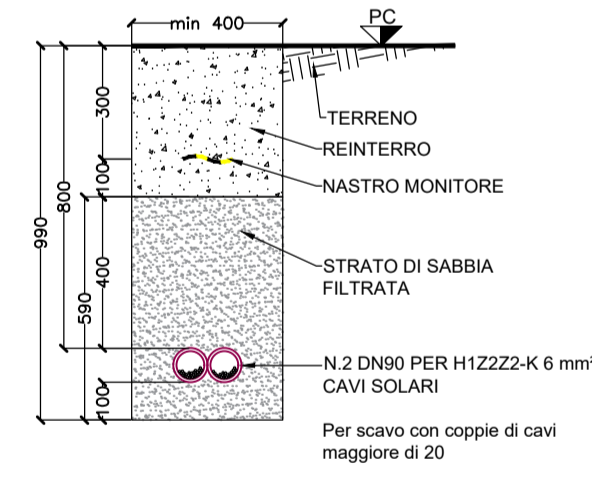

PD	01	09/04/2025			Ing. Rosario Maiuri		
FASE	REV.	DATA	DESCRIZIONE	Preparato	Approvato	Verificato	Approvato
				BEYOND SRL	BEYOND SRL		
				Unità	Unità	Unità	Unità

APPALTATORE:

LEA N:	
--------	--

COM_LNG_250105_CI

Plehlitude Energy Services S.p.A.
Via Pinamonti 85 - Milano

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

599,420 kWp