



Nuova VALVOLA DI ZONA A SFERA A DUE VIE tipo CALEFFI (cod. 647070) Ø 1 1/4" (Kv= 39,6 mc/h) corredato di SERVOCOMANDO (230V AC - cod. 646002) con segnale di comando a due punti e microinterruttore ausiliario.

- VALVOLA SFERA A PASSAGGIO TOTALE Ø 1 1/4"
- VALVOLA DI BILANCIAMENTO CALEFFI (Cod. 130700) Ø 1 1/4"
- RUBINETTI DI SCARICO CON TAPPO E CATERELLA
- JOLLY DI SFILATO CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE

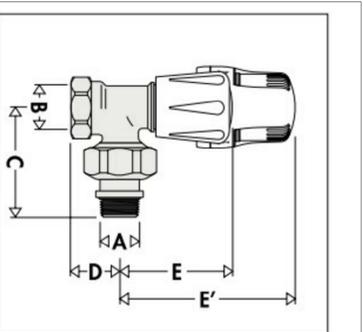

Codice	D	E	E'	Massa (kg)
421302	20	51,5	100	0,188
421402	23	51,5	100	0,242
421500	25	60,5	100	0,422

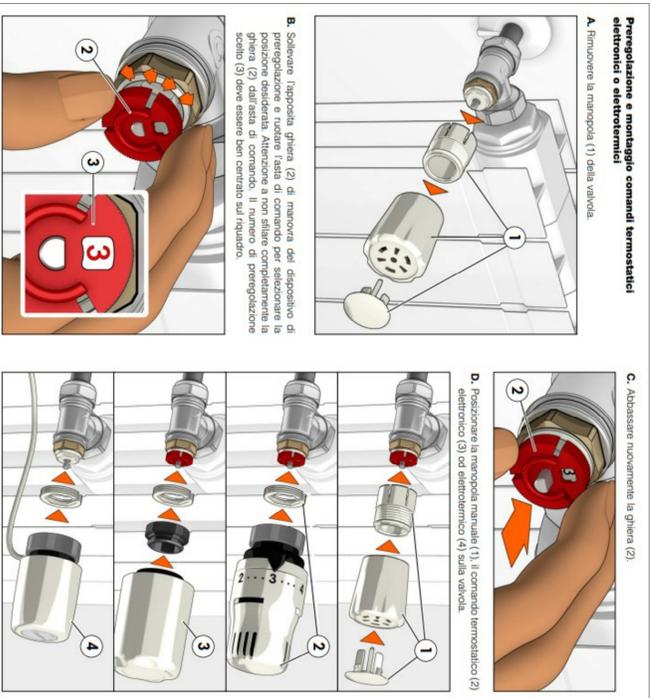

**SKYLAB ENGINEERING**  
ENVIRONMENTAL AND STRUCTURAL

PROGETTO ESECUTIVO  
"RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA"  
RISTRUTTURAZIONE DI 2° LIVELLO ex DGR n. 3868 del 17 luglio 2015 e s.m.i.

TAV IM 01 - PROGETTO di ottimizzazione linee aerotermi e dettagli valvole termostatiche  
Scala - fuori

REV. 0 - 03 AGO 2025 | PRIMA EMISSIONE

INDIRIZZO: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO G. LA PIRA - 25088 SAREZZO (BS) | VIA GIUSEPPE VERDI N. 1 - 25100 BRESCIA

COMMITTENTE: COMUNE DI SAREZZO - 25088 SAREZZO (BS) | PIAZZA CESARE BATTISTI N. 4 - T. 030 8698211

R.U.P.: DOTT. ING. ANDEA BELTRAMI

IL TECNICO: DOTT. ING. LUCA GIACCARI

