


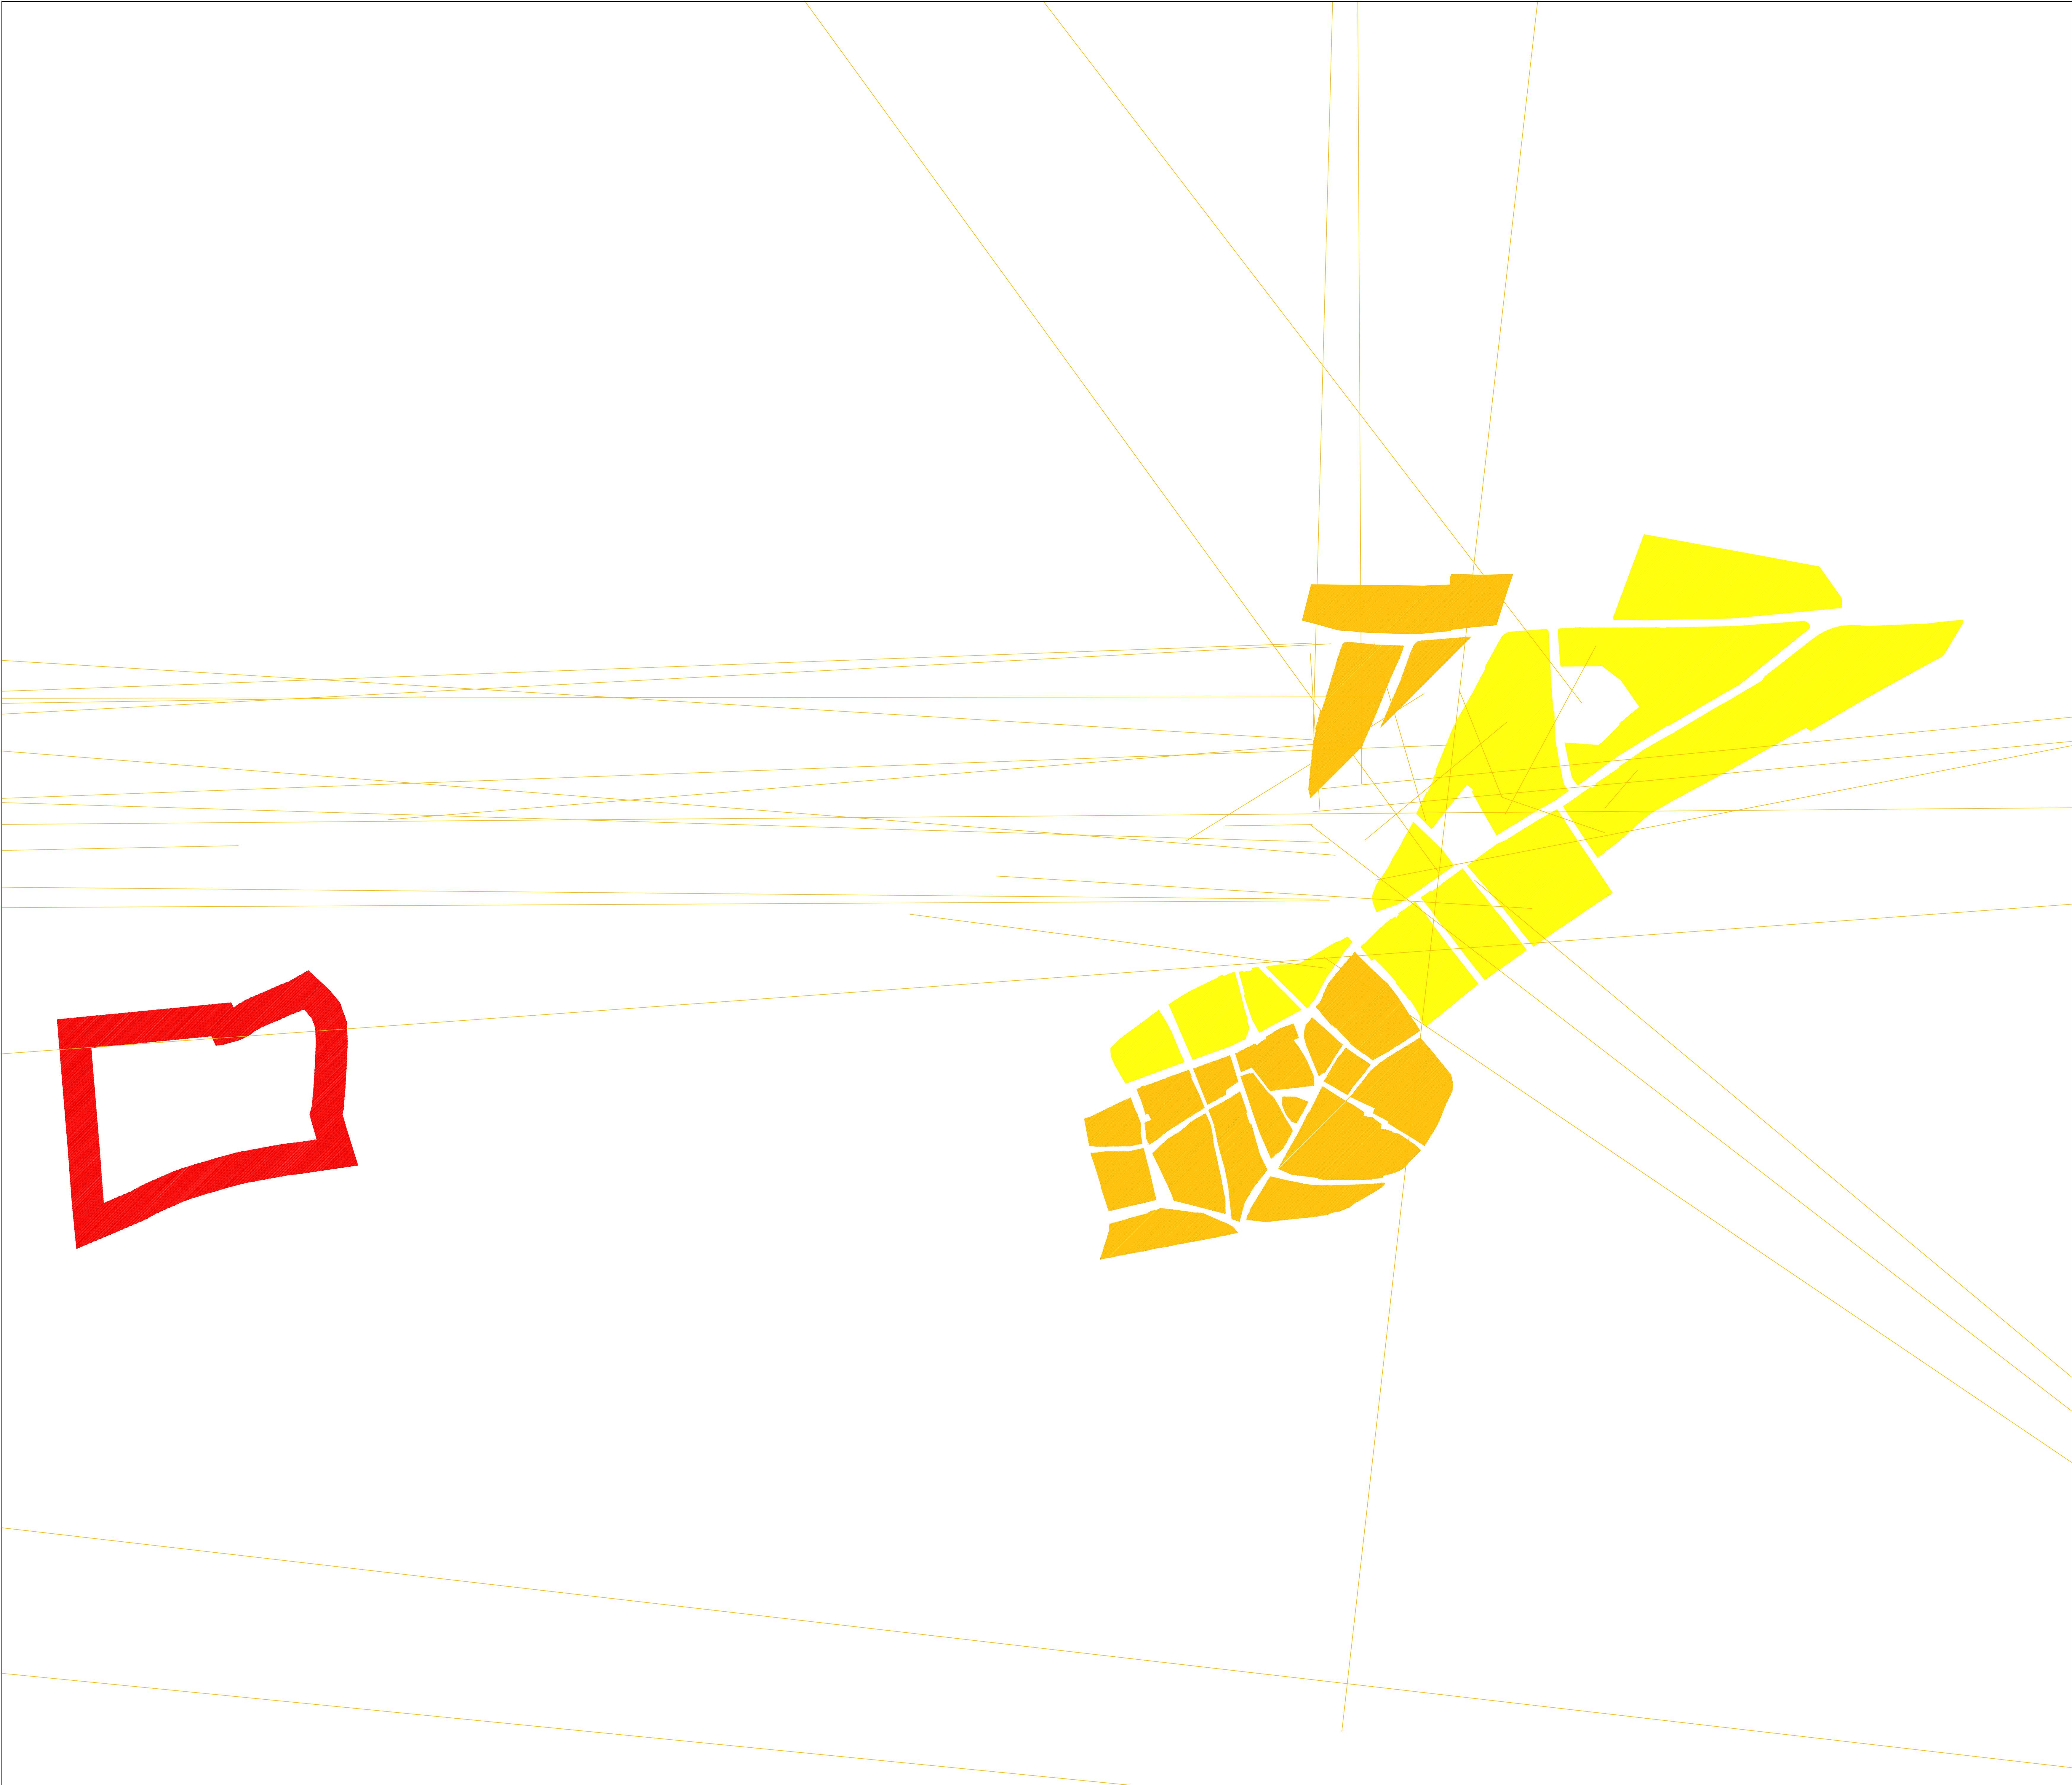

|   |    |
|---|----|
| C | Ri |
| u | ba |
| a | in |
| C | Ri |
|   | co |
|   | at |
|   | m  |
| G | Ri |
|   | po |
|   | ar |
|   | li |

| Valori limite di emissione Leq in dB(A)     |                                   |                         |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Classi di destinazione d'uso del territorio |                                   | Tempi di riferimento    |                           |
|                                             |                                   | Diurno<br>(22,00-06,00) | Notturno<br>(06,00-22,00) |
| I                                           | aree particolarmente protette     | 45 dB                   | 35 dB                     |
| II                                          | aree prevalentemente residenziali | 50 dB                   | 40 dB                     |
| III                                         | aree di tipo misto                | 55 dB                   | 45 dB                     |
| IV                                          | aree di intensa attività umana    | 60 dB                   | 50 dB                     |
| V                                           | aree prevalentemente industriali  | 65 dB                   | 55 dB                     |
| VI                                          | aree esclusivamente industriali   | 65 dB                   | 65 dB                     |

| Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A) |                                   |                         |                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Classi di destinazione d'uso del territorio       |                                   | Tempi di riferimento    |                           |
|                                                   |                                   | Diurno<br>(22,00-06,00) | Notturno<br>(06,00-22,00) |
| I                                                 | aree particolarmente protette     | 50 dB                   | 40 dB                     |
| II                                                | aree prevalentemente residenziali | 55 dB                   | 45 dB                     |
| III                                               | aree di tipo misto                | 60 dB                   | 50 dB                     |
| IV                                                | aree di intensa attività umana    | 65 dB                   | 55 dB                     |
| V                                                 | aree prevalentemente industriali  | 70 dB                   | 60 dB                     |
| VI                                                | aree esclusivamente industriali   | 70 dB                   | 70 dB                     |

| Valori limite differenziali di immissione |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Tempi di riferimento                      |                           |
| Diurno<br>(06,00-22,00)                   | Notturno<br>(22,00-06,00) |
| 5 dB                                      | 3 dB                      |

Comune di Zerfaliu  
Provincia di Oristano

Studio di Ingegneria Dr. Ing. Luca Soru

**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  
DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI  
ZERFALIU**

Legge quadro sull'inquinamento acustico N° 447 del 26 ottobre 1995  
D.G.R. Sardegna n 62/9 del 14 novembre 2008

Tavola

6b

Rappresentazione delle aree di classe II, III e IV  
Centro Urbano (scala di 1:2.000)

Il Professionista:  
Ing. Luca Soru

Il Sindaco:  
Chelo Pinuccio Lino

Il Responsabile del Servizio tecnico:  
Ing. Gianluigi Zedda