
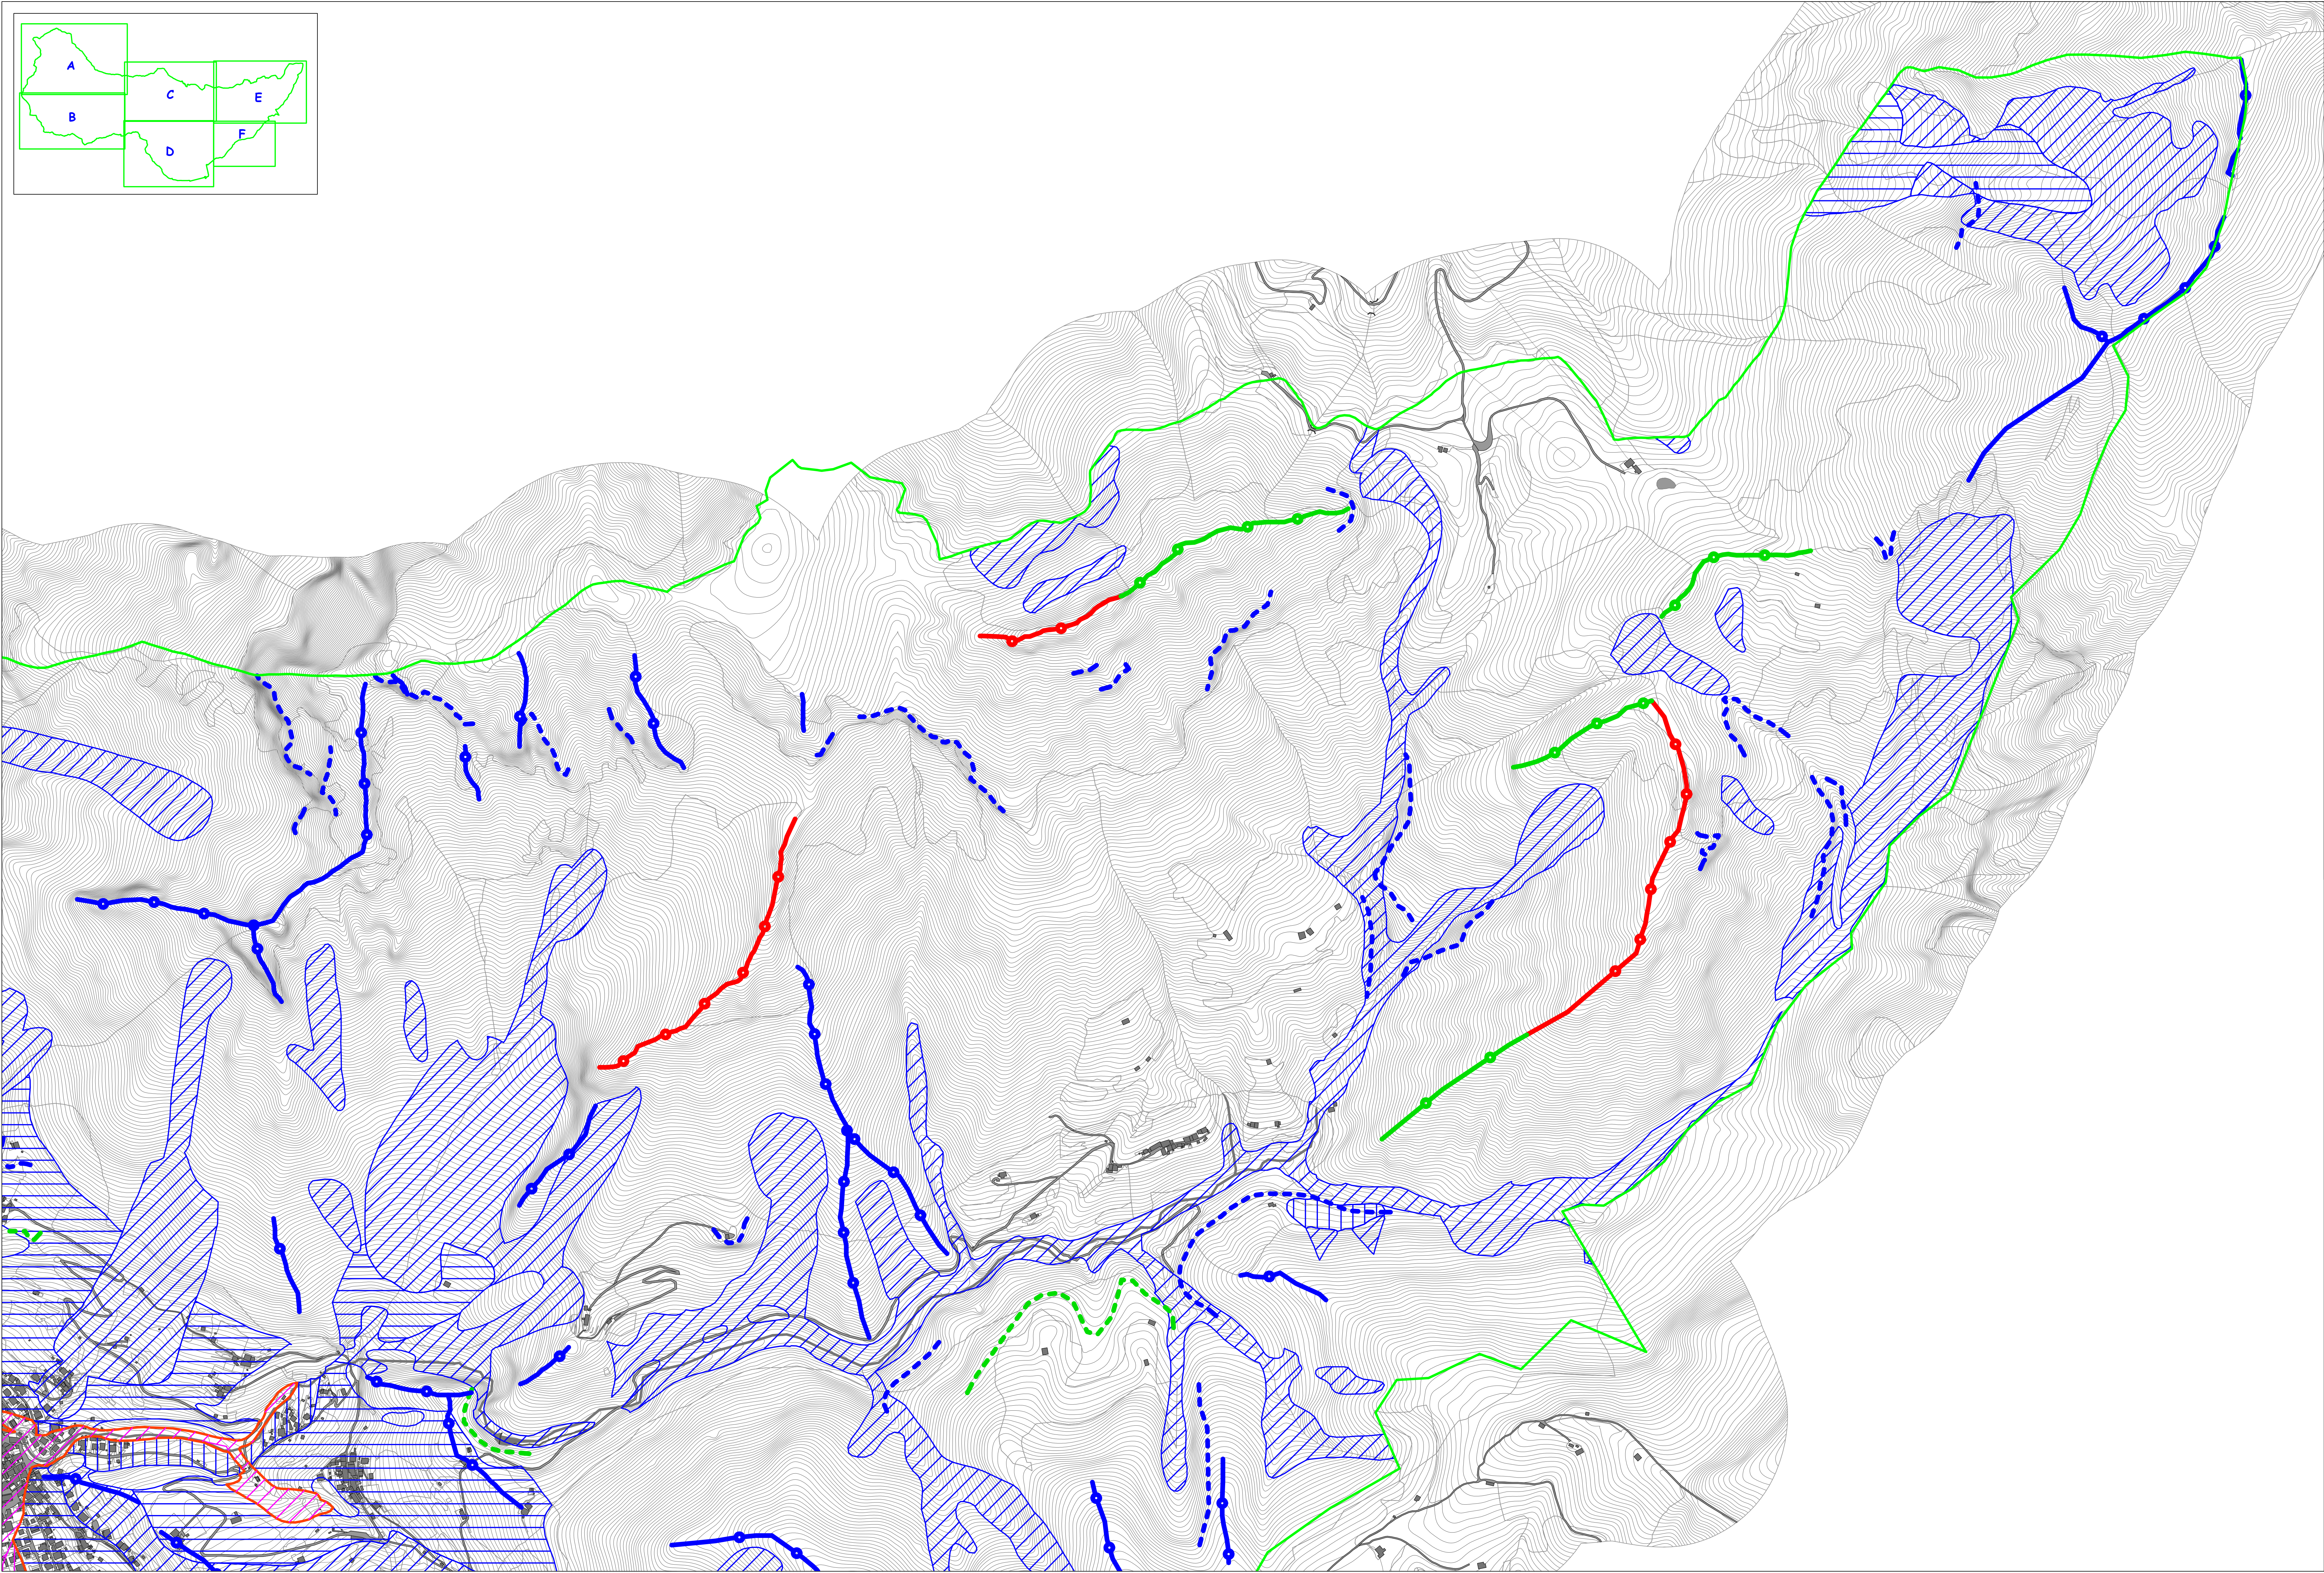


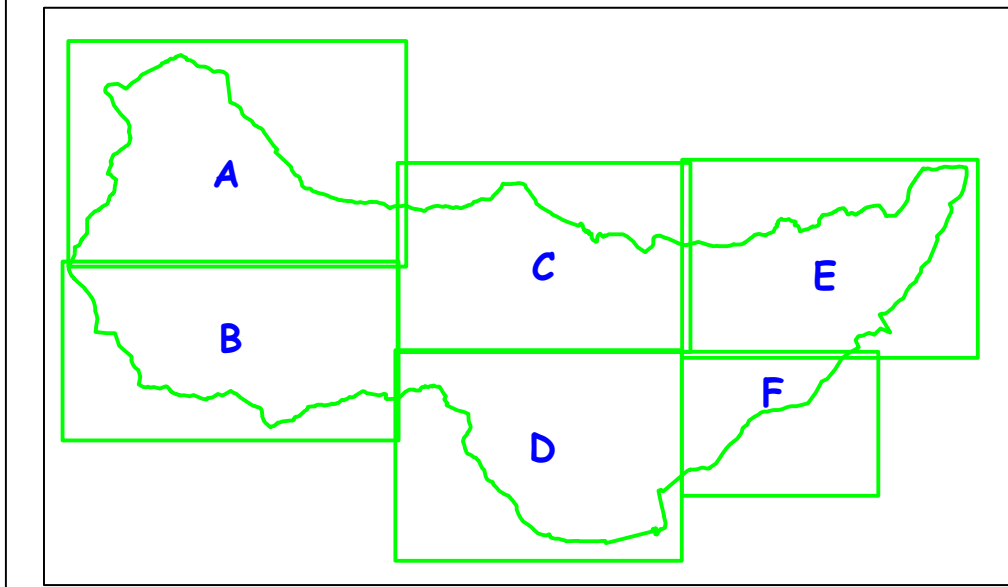

LEGENDA

Ambiti di pericolosità sismica locale di 2° livello (PSL)

Amplificazione litologica

Aree assoggettate all'analisi di 2° Livello per cui valgono le perimetrazioni che seguono

AREE SOTTOPOSTE A VERIFICA DI 2° LIVELLO	Fac < Fas (soglia)	Fac > Fas (soglia)
Z4a		
Z4b		
Z4c		

Indagini geofisiche

- Fa < Fa(soglia) per ambedue i periodi
- Fa > Fa(soglia) per il periodo di riferimento 0.1 - 0.5 s
- Fa > Fa(soglia) per il periodo di riferimento 0.5 - 1.5 s

Amplificazione topografica

- Z3a con Fac < Fas
- Z3a con Fac > Fas
- Z3b con Fac < Fas
- Z3a con Fac > Fas
- Scenari Z3 per cui non è stata condotta l'analisi di 2° livello

Adozione DDC n. 23 del 20/12/2024
Approvazione DDC n. 10 del 05/06/2025
BURL n. 47 del 19/11/2025



COMUNE DI ARDESIO
Provincia di Bergamo

Aggiornamento della componente geologica,
idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio
in attuazione dell'art. 57 L.R. 11-03-2005 n. 12 e s.m.i.


TITOLO ELABORATO

CARTA DELLA PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE
2 LIVELLO

N. PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	TAVOLA
19_103	PGT	DEFINITIVA	1:5.000	5b.E

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Settembre 2019	Prima emissione
1	Agosto 2024	Recupero studio sismologico valanghe Valcaonale
2	Maggio 2025	Aggiornamento a seguito del parere di Regione Lombardia
3	-	-

PROGETTISTI



Studio G.E.A.
24020 RANICA (Bergamo)
Via La Patta, 30/d
Telefono e Fax: 035.340112
E-Mail: gea@mediacom.it

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI
iscritto all' O.R.G. della Lombardia n. 258



Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI
iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057

