


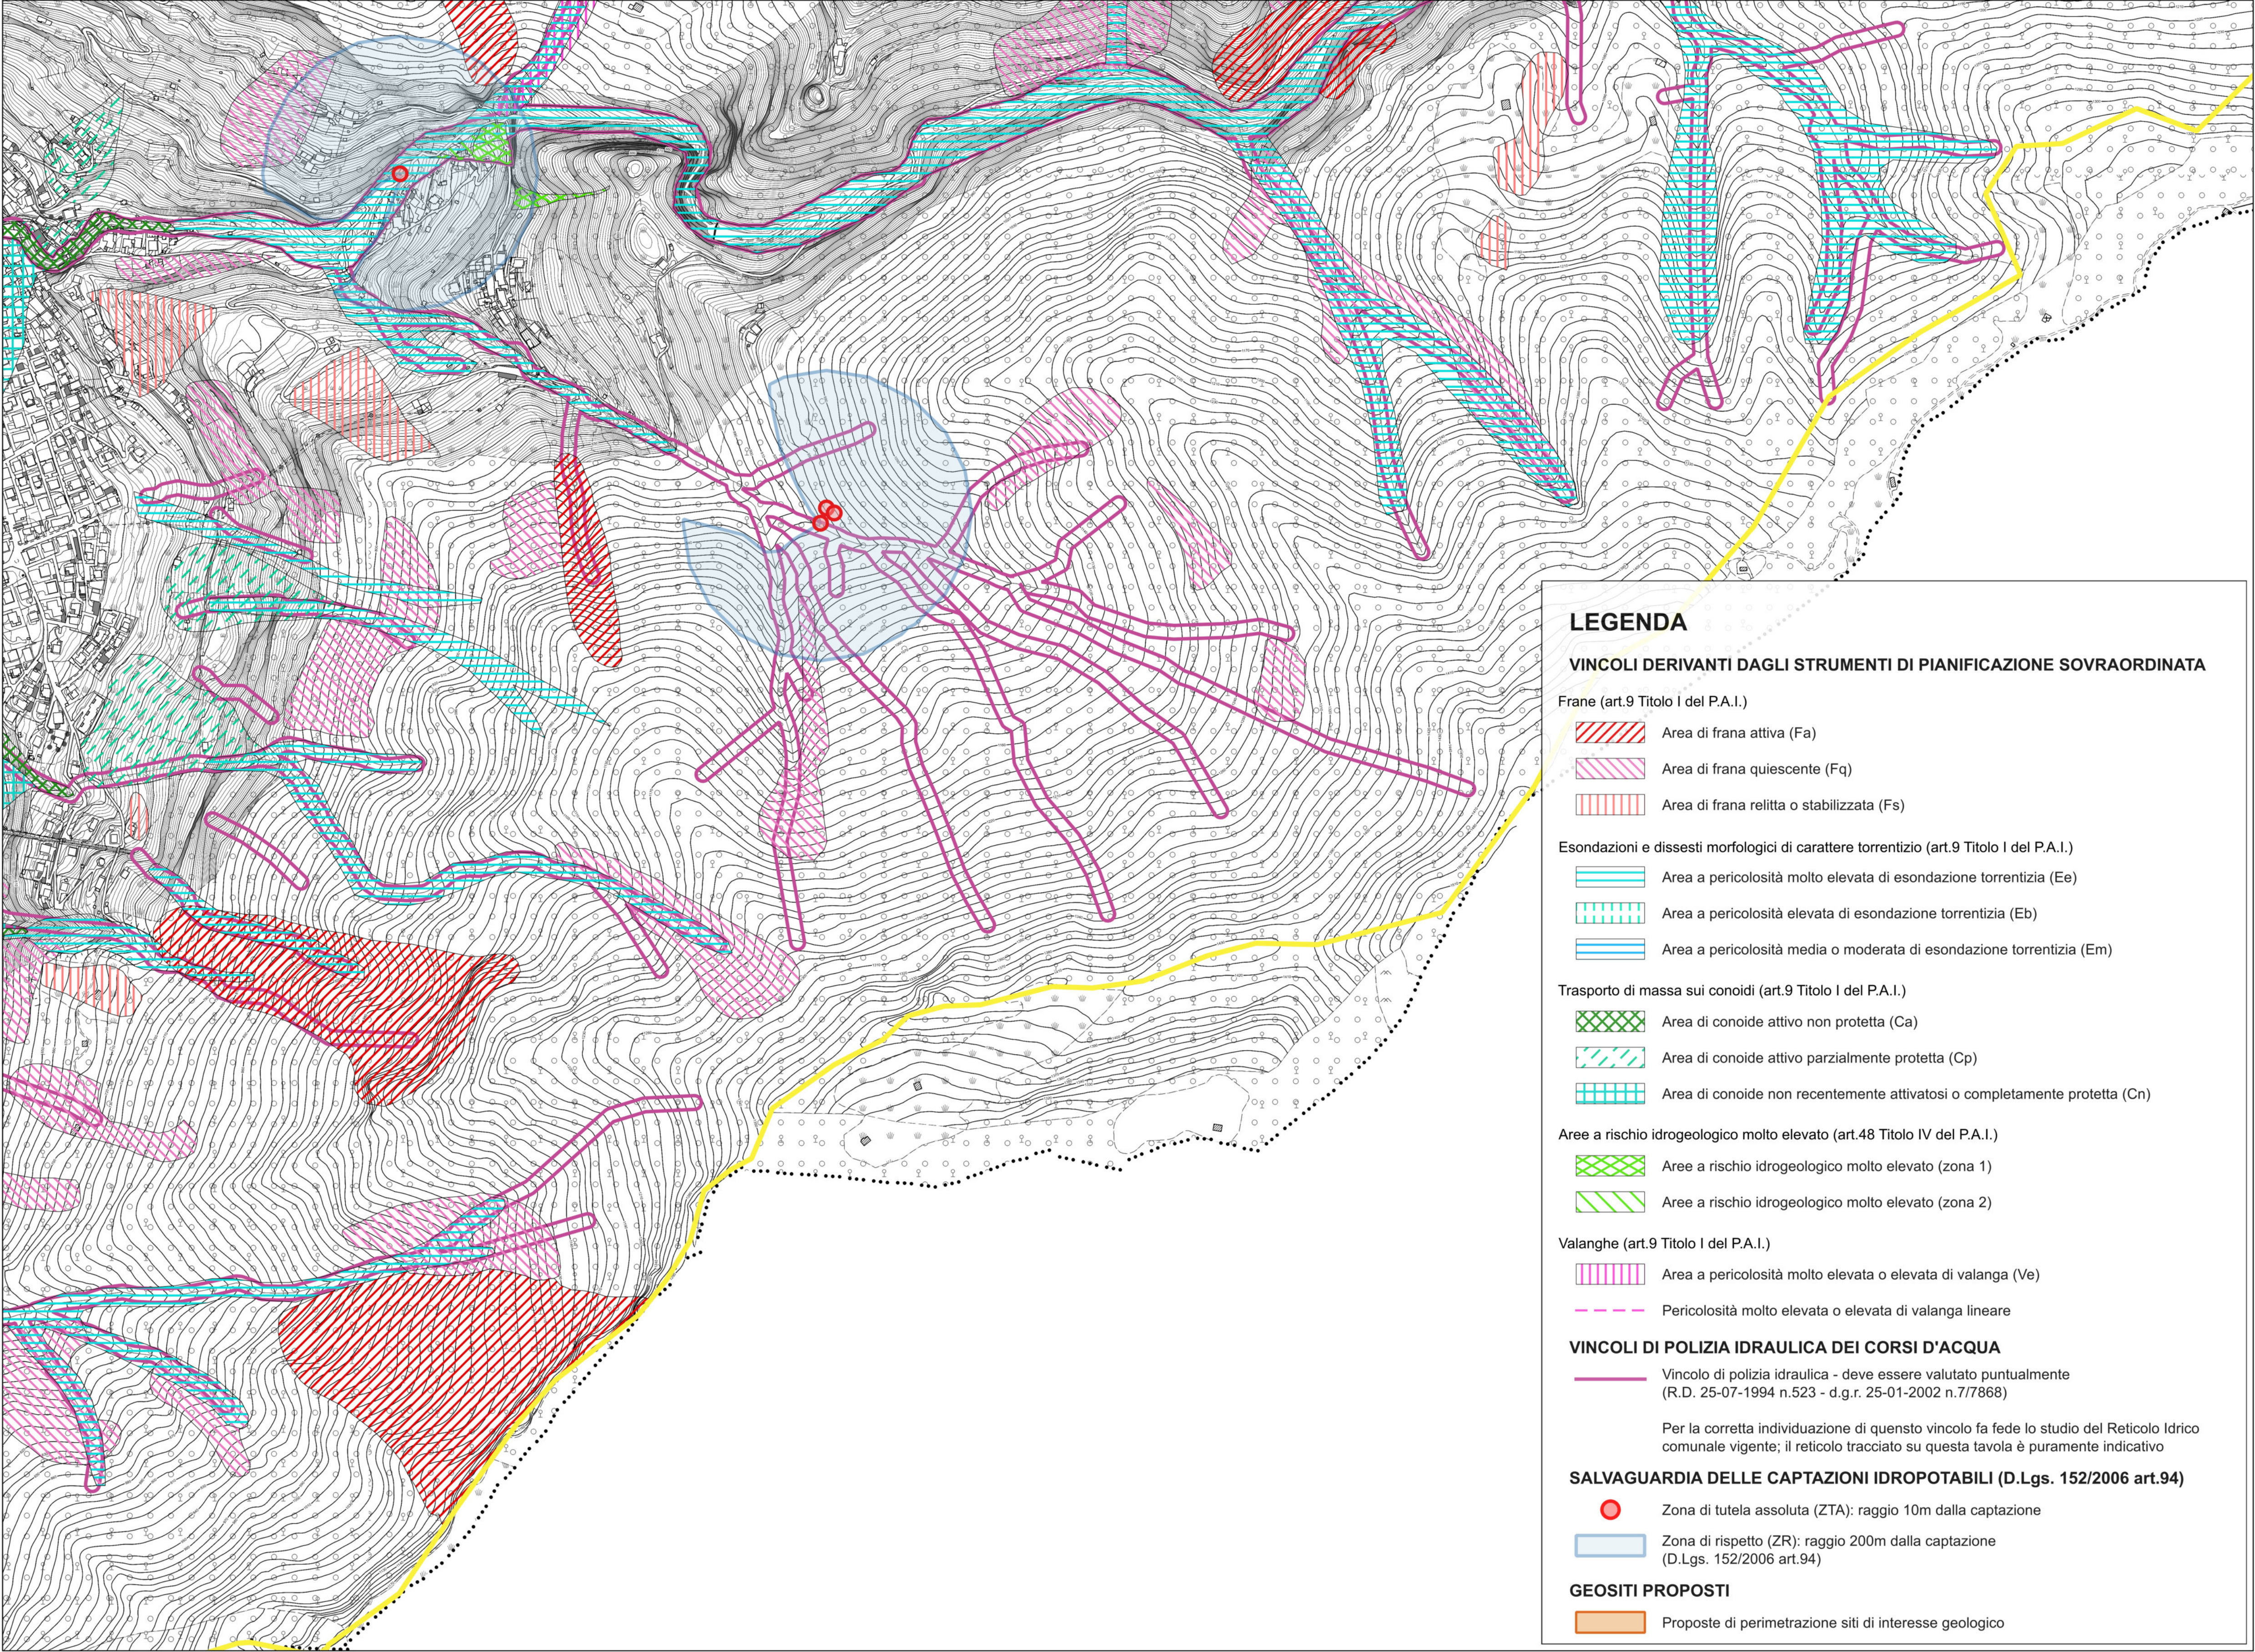

LEGENDA

VINCOLI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Frane (art.9 Titolo I del P.A.I.)

- Area di frana attiva (Fa)
- Area di frana quiescente (Fq)
- Area di frana relitta o stabilizzata (Fs)

Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio (art.9 Titolo I del P.A.I.)

- Area a pericolosità molto elevata di esondazione torrentizia (Ee)
- Area a pericolosità elevata di esondazione torrentizia (Eb)
- Area a pericolosità media o moderata di esondazione torrentizia (Em)

Trasporto di massa sui conoidi (art.9 Titolo I del P.A.I.)

- Area di conoide attivo non protetta (Ca)
- Area di conoide attivo parzialmente protetta (Cp)
- Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn)

Aree a rischio idrogeologico molto elevato (art.48 Titolo IV del P.A.I.)

- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona 1)
- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (zona 2)

Valanghe (art.9 Titolo I del P.A.I.)

- Area a pericolosità molto elevata o elevata di valanga (Ve)
- Pericolosità molto elevata o elevata di valanga lineare

VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA

- Vincolo di polizia idraulica - deve essere valutato puntualmente (R.D. 25-07-1994 n.523 - d.g.r. 25-01-2002 n.7/7868)


Per la corretta individuazione di questo vincolo fa fede lo studio del Reticolo Idrico comunale vigente; il reticolo tracciato su questa tavola è puramente indicativo

SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI IDROPOTABILI (D.Lgs. 152/2006 art.94)

- Zona di tutela assoluta (ZTA): raggio 10m dalla captazione
- Zona di rispetto (ZR): raggio 200m dalla captazione (D.Lgs. 152/2006 art.94)

GEOSITI PROPOSTI

- Proposte di perimetrazione siti di interesse geologico

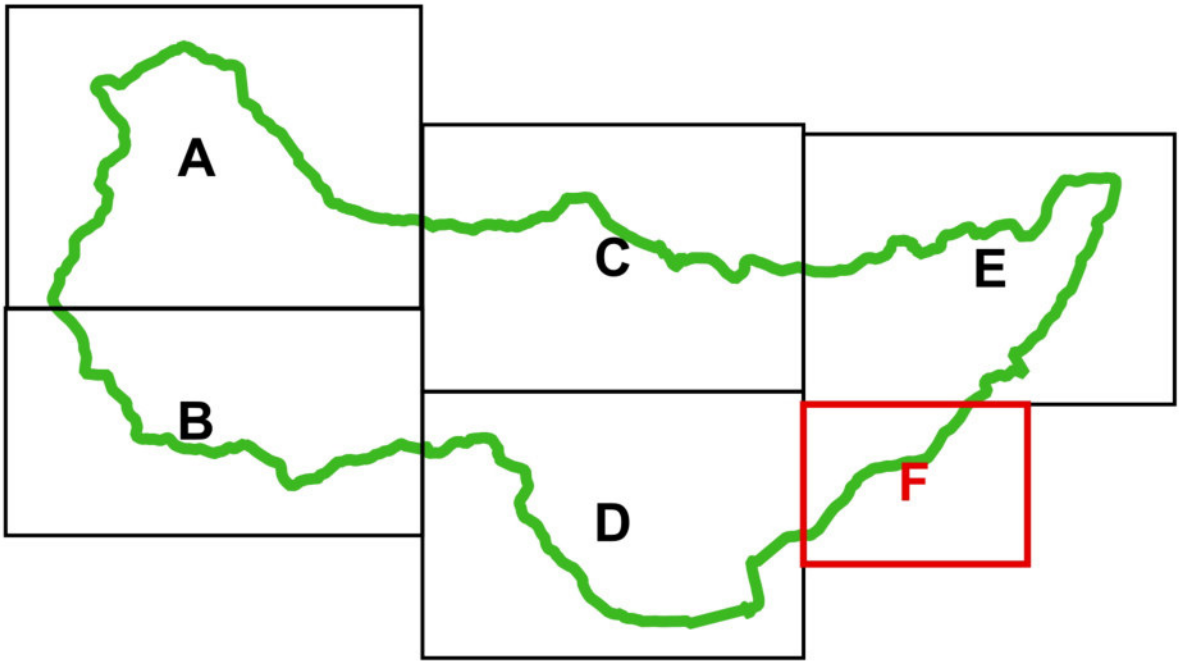

COMUNE DI ARDESIO
Provincia di Bergamo

Componente geologica, idrogeologica e sismica
del Piano di Governo del Territorio
in attuazione dell'art. 57 L.R. 11-03-2005 n. 12


TITOLO ELABORATO

CARTA DEI VINCOLI

N. PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	TAVOLA
20_083	PGT	DEFINITIVA	1:5000	7F

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Agosto 2021	Prima emissione
1	Agosto 2024	Recepimento studio nivologico valanghe Valcanale
2	Maggio 2025	Aggiornamento a seguito del parere di Regione Lombardia
3	-	-

PROGETTISTI



Studio GEA
24020 Ranica (Bergamo)
Via Patta, 30/D
Telefono e Fax: +39 035 340112
E-mail: gea@mediacom.it
E-mail: info@geaghilardi.it

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI
iscritto all' O.R.G. della Lombardia n. 258

Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI
iscritto all' Ord. Ing. Prov. BG n. 3057

