

ALL.06

# DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON AEROPORTI - PRE ANALISI ENAV

Progetto “Parco Fotovoltaico Castelnuovo Nord”  
della potenza nominale di 4,5 MWp con opere connesse

Società proponente: 	<b>VIENNA ENERGY RISORSE RINNOVABILI SRL</b> con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via Cassa di Risparmio 18 C.F. / P.IVA 03200020216 l.r.p.t. Daniel Penasa vienna.energy@legalmail.it
Ubicazione progetto:	Regione Emilia-Romagna Provincia di Reggio Emilia Comune di Castelnuovo di Sotto Strada Argine Canalino s.n.c.
Coordinate progetto:	impianto di produzione (DD): 44.817402, 10.571102 inizio elettrodotto (DD): 44.816241, 10.571974 fine elettrodotto (DD): 44.814624, 10.572462
Progettazione: 	Renewbz Srl C.F. / P.IVA 03238630218 39057 Appiano s.s.d.v. (BZ) Strada Sill 4/K renewbz@pec.it
Progettista: 	Ing. Manuel Prackwieser Via Sillnegg 8, 39057 Appiano s.s.d.v. (BZ) Iscr. all'Ordine d. Ingg. Prov. di BZ - n° 2298/A Cel. +39 388 1415403 PEC: manuel.prackwieser@cert.ingbz.it
Data e revisione:	27/04/2026   Rev. 0

**DICHIARAZIONE ASSEVERATA**

(ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Premesso che per impianti fotovoltaici/agrivoltaici ubicati a una distanza inferiore a 6 Km dall'ARP (Airport Reference Point) dal più vicino aeroporto e che abbiano una superficie uguale o superiore a 500 mq è richiesta l'istruttoria e l'autorizzazione dell'ENAC/ENAV;

**Premesso quanto sopra**

Il sottoscritto Ing. Manuel Prackwieser, nato a Bolzano il 20/12/1988, C.F. PRCMNL88T20A952N, Via Sillnegg 8, CAP 39057 Appiano s.s.d.v., P.I. 03193290214, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bolzano al n. 2298/A,

**dichiara ed asserva**

che il generatore fotovoltaico dell'Impianto FV dista più di 6 km dall'ARP dell'aeroporto più vicino (Aeroporto di Parma "Giuseppe Verdi") ed è di conseguenza localizzato all'esterno delle aree di interesse ENAC/ENAV ossia delle aree nelle quali ENAC/ENAV deve esprimersi in un'istruttoria valutativa.

Allegato: Pre-analisi ENAV

Appiano s.s.d.v., 27/04/2026

Il Tecnico  
Ing. Manuel Prackwieser



# REPORT

## Richiedente

Nome/Società:	Società	Cognome/Rag.Sociale:	Vienna Energy Risorse Rinnovabili Srl
C.F./P.IVA:		Città :	
Provincia :		CAP:	
Indirizzo:		N° Civico:	
Email:		Pec:	
Telefono:		Cellulare:	

## Tecnico

Nome:	Manuel	Cognome:	Prackwieser
Matricola:	Ordine degli Ingegneri di Bolzano	Albo:	2298/A

Ostacolo: Impianto fotovoltaico


Materiale Metallo e Silicio



Ostacolo posizionato nel Centro Abitato



Presenza ostacolo con altezza AGL uguale o superiore a 60 m entro raggio 200 m

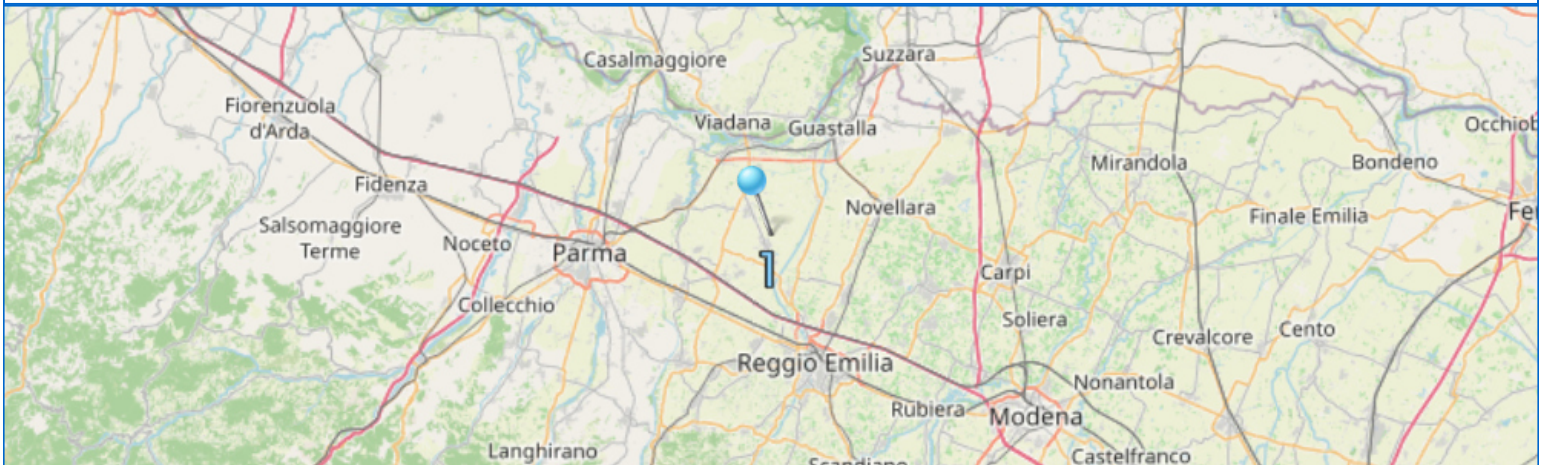

Gruppo Geografico

EMILIA ROMAGNA-RE-Castelnovo di Sotto-Castelnovo di Sotto

Nr.	Latitudine wgs84	Longitudine wgs84	Quota terreno	Altezza al Top	Elevazione al Top	Raggio
1	44° 49' 2.6" N	10° 34' 16.4" E	25	6	31	0

Non sono state rilevate interferenze con gli aeroporti né con i sistemi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (RADAR) gestiti da ENAV S.p.A..

**Per quanto riguarda gli altri criteri selettivi, si rimanda al documento "Verifica Preliminare" disponibile sul sito istituzionale di ENAC: (www.enac.gov.it)**