

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di microzonazione sismica

Livello 2-3 – FH 0,1-0,5 sec

scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Castelnovo di Sotto

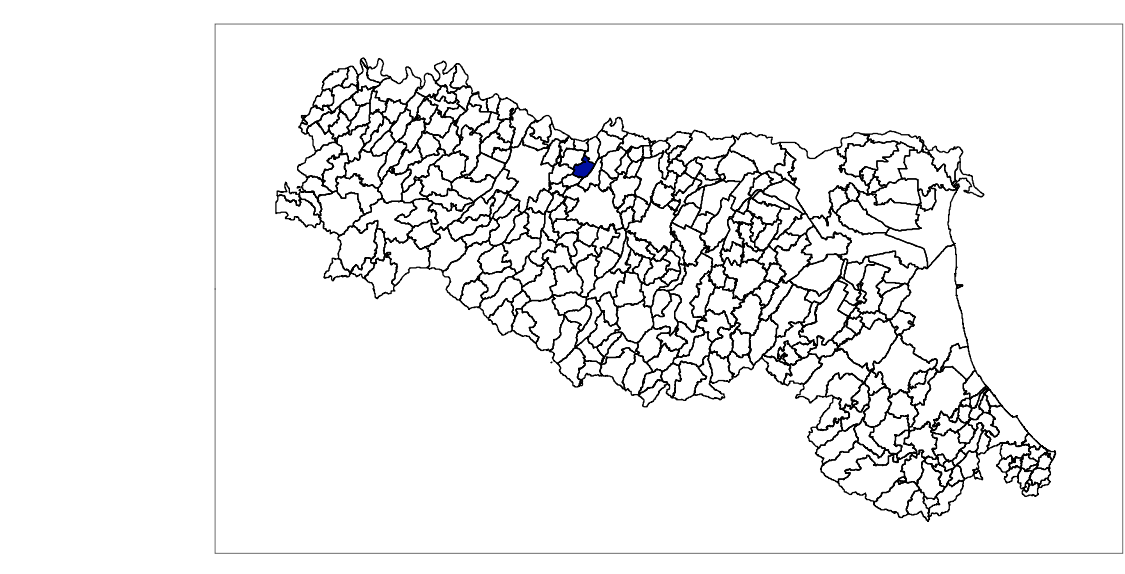

|                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regione<br>Emilia Romagna | Soggetto realizzatore<br><br>Studio Geologico CENTROCEO<br>Progetto:<br>Gian Pietro Mazzetti<br>Collaboratori:<br>Stefano Gili<br>Camilla Mazzetti | Amministrazione comunale<br>Sindaco:<br>Francesco Monica<br><br>Responsabile Ufficio di Piano -<br>Unione Terra di Mezzo:<br>Maria Teresa Capuano<br><br>Data<br>Gennaio 2026<br><br>Tavola<br>2.2.3 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fattori di amplificazione dell'intensità di Housner tra 0,1 e 0,5 sec.

FH = 1,3 – 1,4

FH = 1,5 – 1,6

FH = 1,7 – 1,8

FH = 1,9 – 2,0

FH = 2,1 – 2,2

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

Zona di attenzione per liquefazione (ZAL)

ZAL FH = 1,5 – 1,6

ZAL FH = 1,7 – 1,8

ZAL FH = 1,9 – 2,0

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)

Instabilità per liquefazione (ZSL) – 2<IL≤5

ZSL FH = 1,9 – 2,0

Valore puntuale dell'indice potenziale di liquefazione (Sonmez, 2003)

0 Rischio di liquefazione molto basso/assente (IL = 0)

1,1 Rischio di liquefazione basso (0 < IL ≤ 2)


3,1 Rischio di liquefazione moderato (2 < IL ≤ 5)

Altri elementi rappresentati

Aree con approfondimenti di livello III

Limite di Comune

0 62,5 125 250 375 500 Metri

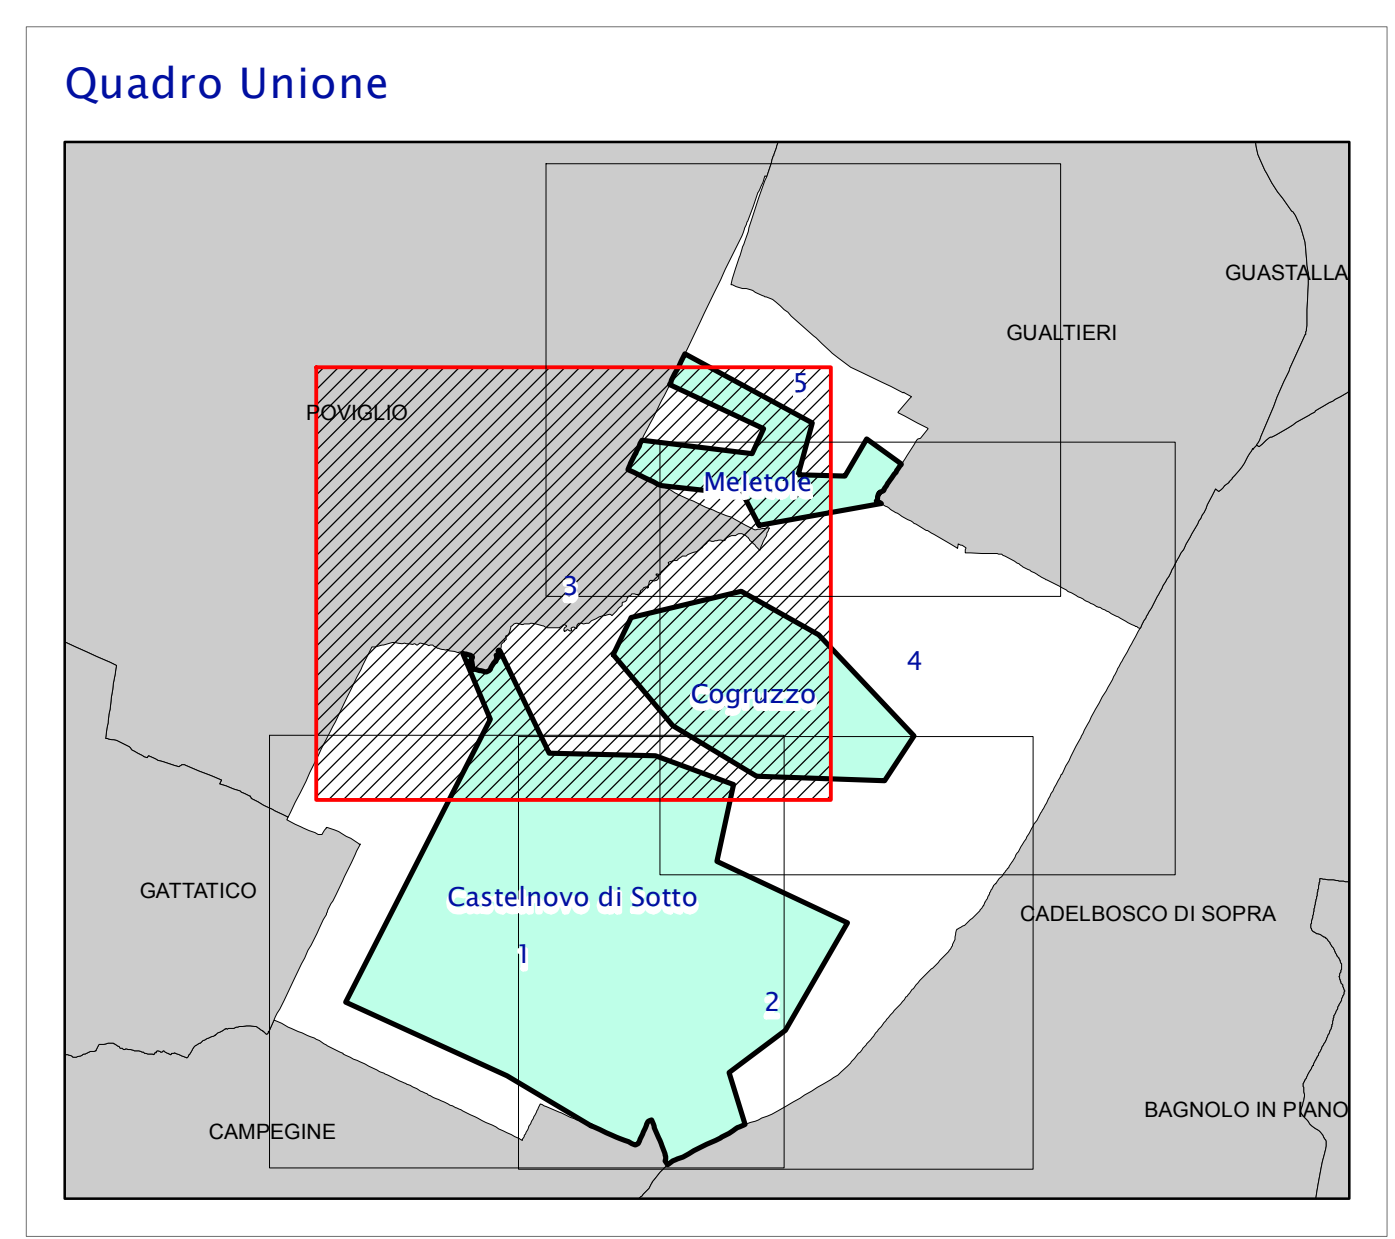

Fonte dei dati:

Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2013, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2013

Aggiornamenti: 2010- 2013 – Periodo di rilievo: 1976- 2013.

