



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BUONARROTI IN LOCALITA' UGGIATE NEL COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

CUP: J21B25000920004

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

ELABORATO UNICO DI PROGETTO

NOVEMBRE 2025

PROGETTISTA:

arch. STEFANO FERRARI

RESPONSABILE AREA TECNICA

geom. RICCARDO FAVA

COMUNE DI UGGIATE CON RONAGO

PIAZZA DELLA PIEVE 1

P.IVA 04137960136 – TEL. 031 948704

PEC: protocollo@pec.comune.uggiateconronago.co.it



Progettazione



CITY GREEN LIGHT S.R.L.

Revisione	Data	Oggetto modifica	Nome Disegnato	Nome Controllato	Nome Approvato

Committente:



Comune di Uggiate Trevano
Via Croce Rossa Internazionale

Progetto:

Contratto di appalto per intervento di riqualifica
degli impianti di illuminazione pubblica del
Comune di Uggiate Trevano (CO)

Elaborato:

E01_EG | Elaborati grafici



Tipologia:

PROGETTO ESECUTIVO

File	E01_EG.pdf		Codice elaborato
Formato	A3		E01_EG
Data prima emissione	13/02/2025		
Disegnato da:	Stefania Magazzù		
Controllato da:	Marco Squizzato		
Approvato da:	Alessandro Visentin	IL COMMITTENTE	Commessa D62347

Il presente elaborato è opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore ex art. 2575 e segg. Cod. Civ. e L. 22/04/1941 n°633 e s.m.i. Ogni violazione (riproduzione dell'opera, anche parziale o per stralcio, limitazione, contraffazione, ecc.) sarà perseguita penalmente.
In caso di richiesta di accesso agli atti, i presenti elaborati si intendono sottoposti alla disciplina e alle limitazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e a tutta la disciplina relativa agli Appalti Pubblici.

	MODELLO: CARTIGLIO ELABORATI DI PROGETTO		Mod. 7.3 CART	RT
	REDAZIONE:	EMISSIONE:	CONTROLLO:	APPROVAZIONE:

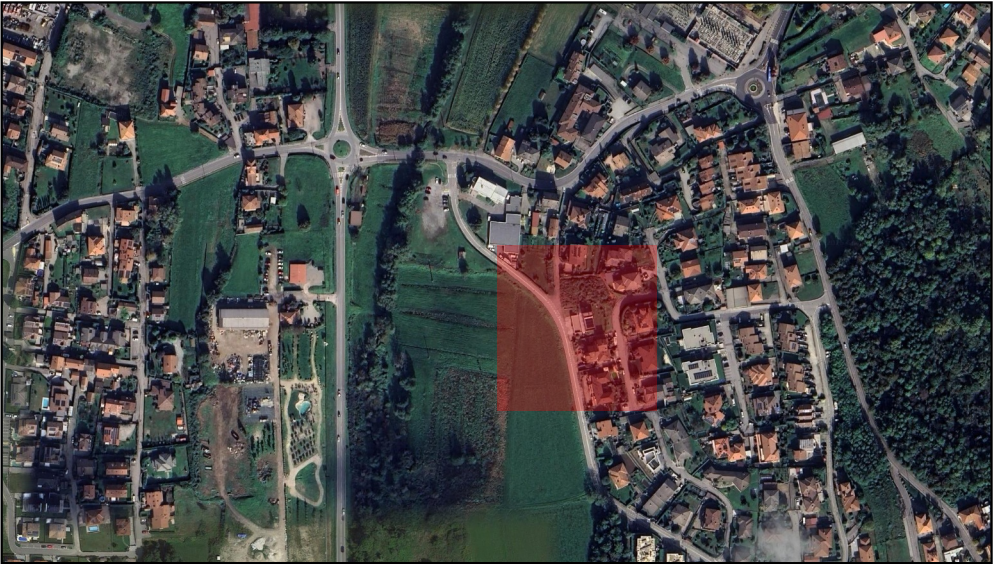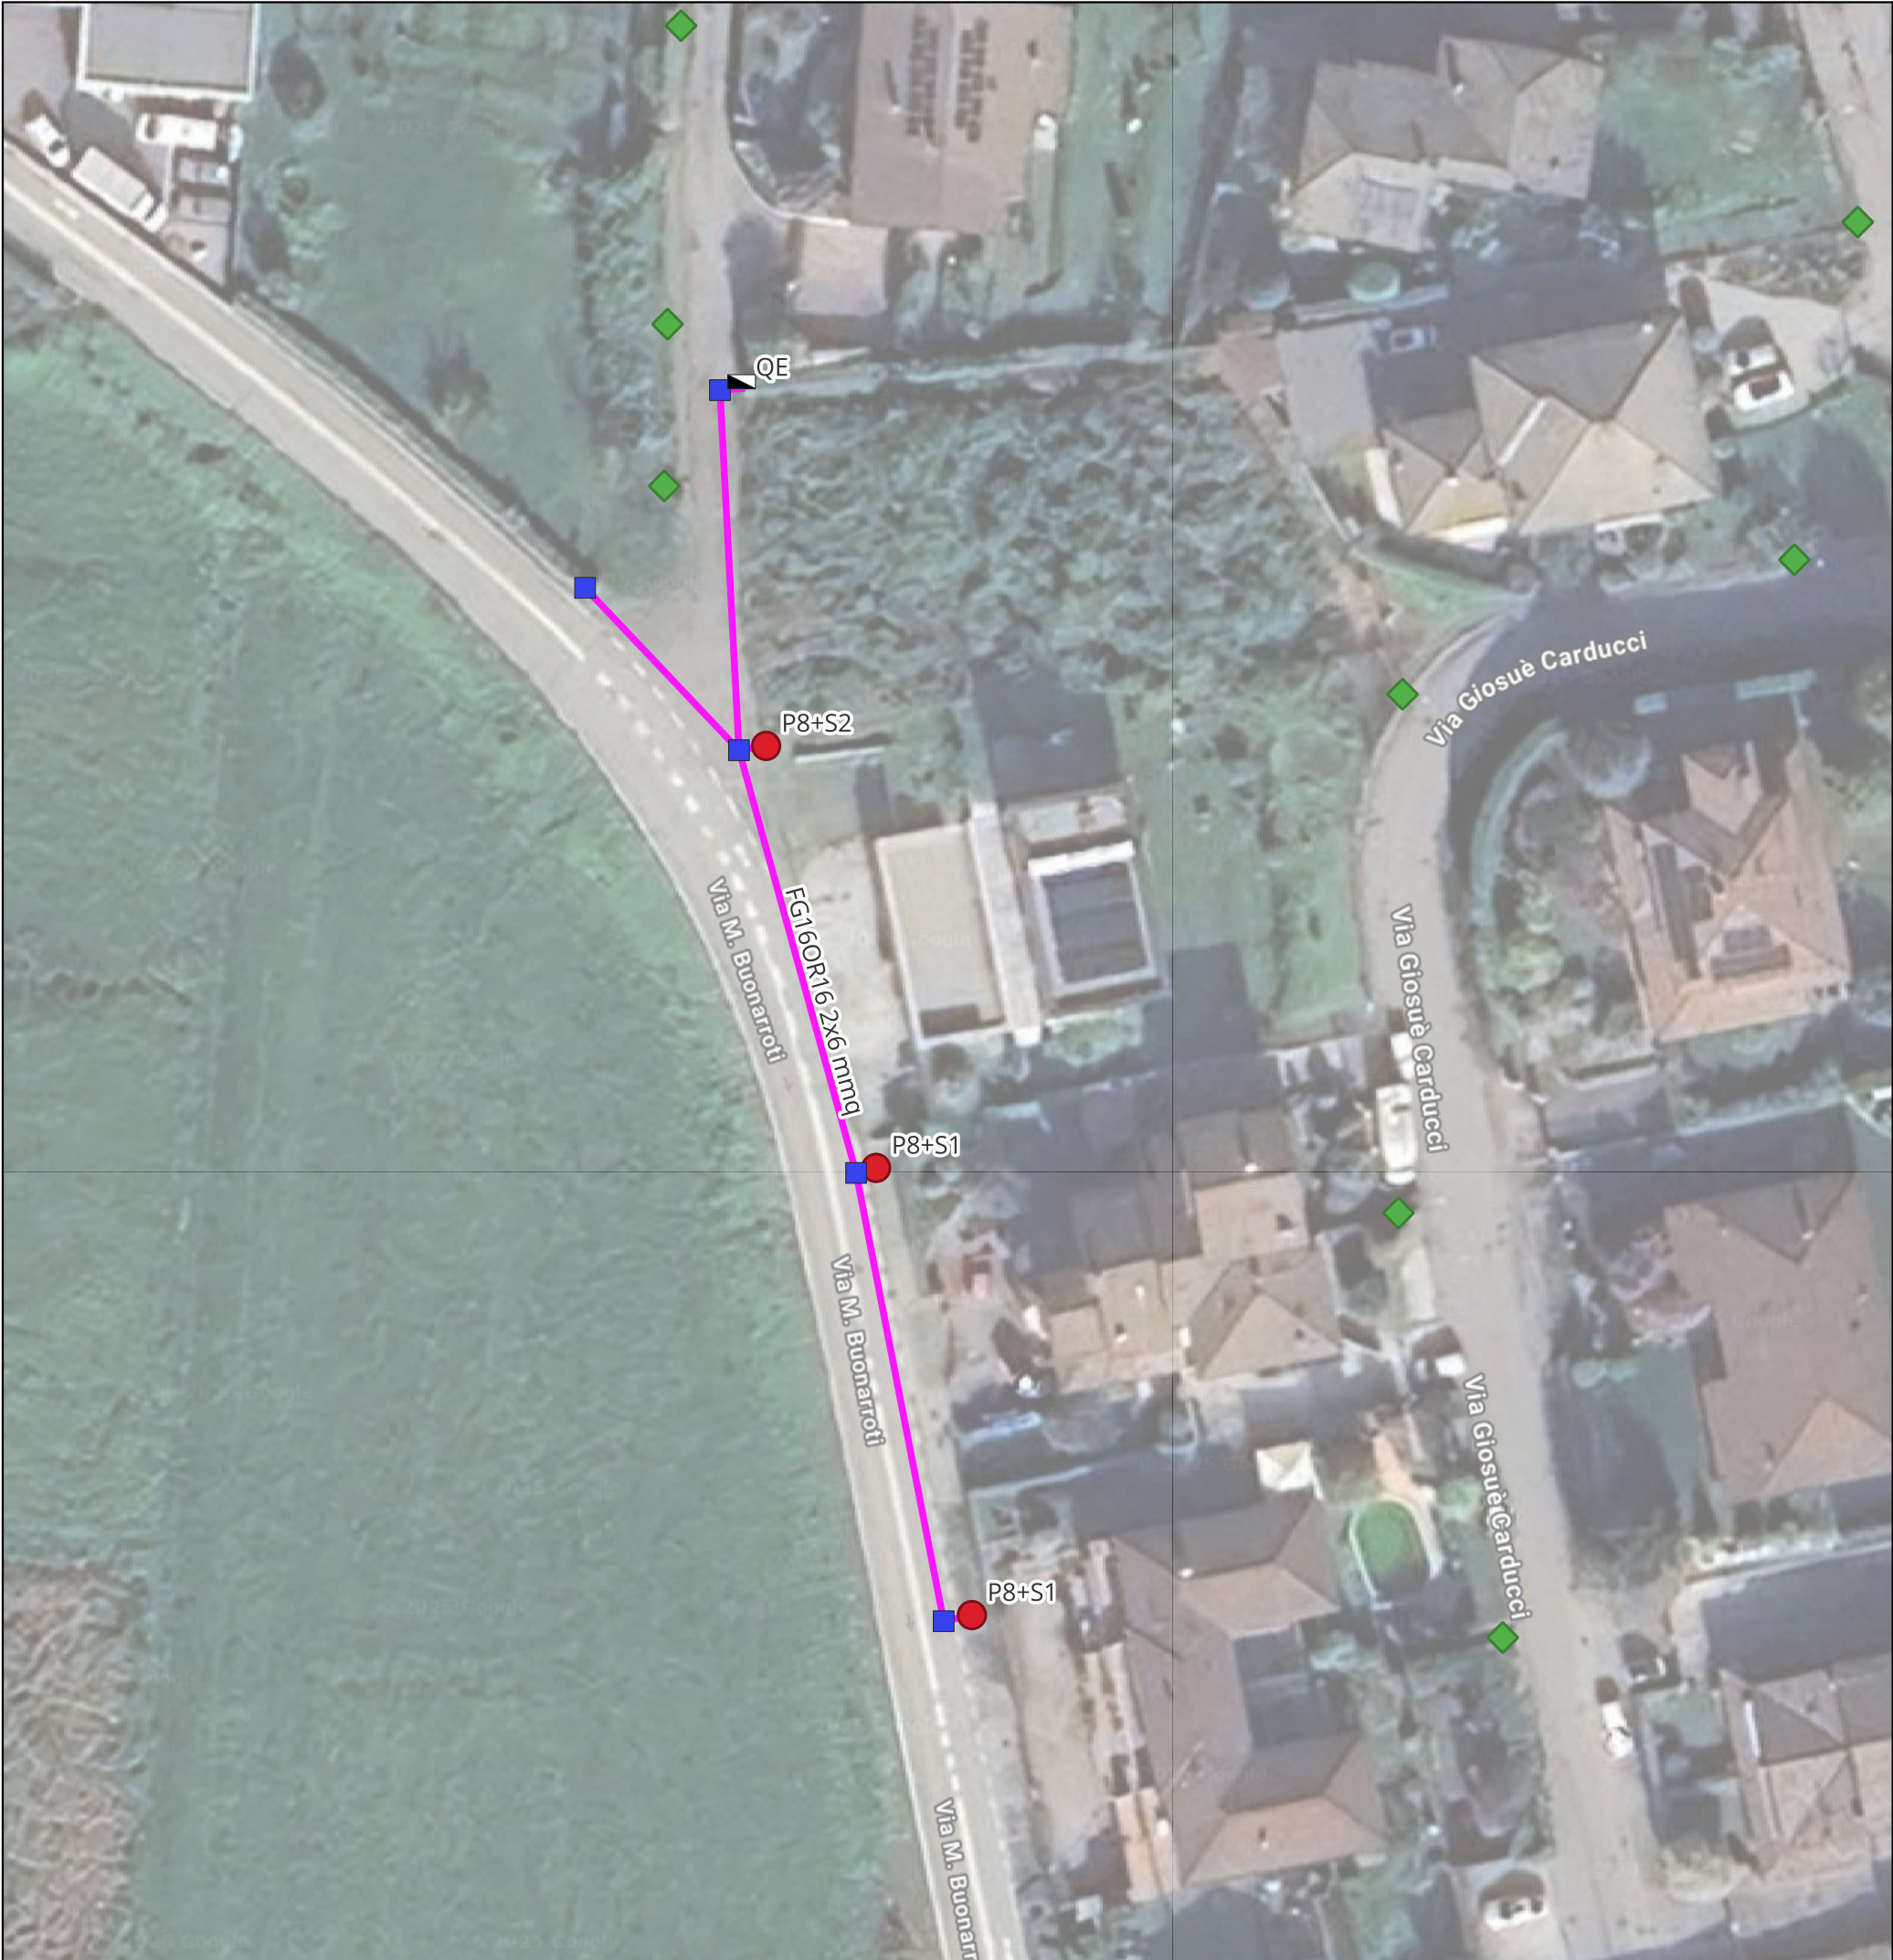

LEGENDA

- Nuovo punto luce
marca CARIBONI
modello KOINE'-S R1-4K 34W 660mA ST-02
- ◆ Punto luce esistente
- Nuovo pozzetto in cls con chiusino in ghisa sferoidale
classe C250, dimensioni 400x400
- Scavo su asfalto e posa di cavidotto corrugato
doppia parete 450 N, diametro esterno 110 e
posa di cavo FG16OR16 di sezione 2x6 mmq
- ▴ Quadro elettrico esistente

Interventi sui sostegni:

- P8: palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato longitudinalmente, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, conico diritto a sezione circolare con $\varnothing$ in sommità 60 mm, completo di asola per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura, lunghezza 8.800 mm, altezza fuori terra 8.000 mm, $\varnothing$ base 148 mm, spessore 3 mm
- S1: Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere $\varnothing$ 60 mm e attacco per armatura, singolo: altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di curvatura 700 mm
- S2: Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN 10025, con innesto a bicchiere $\varnothing$ 60 mm e attacco per armatura, singolo: altezza 1.500 mm, sporgenza 2.000 mm, raggio di curvatura 1.450 mm