




COMUNE DI PAPOZZE

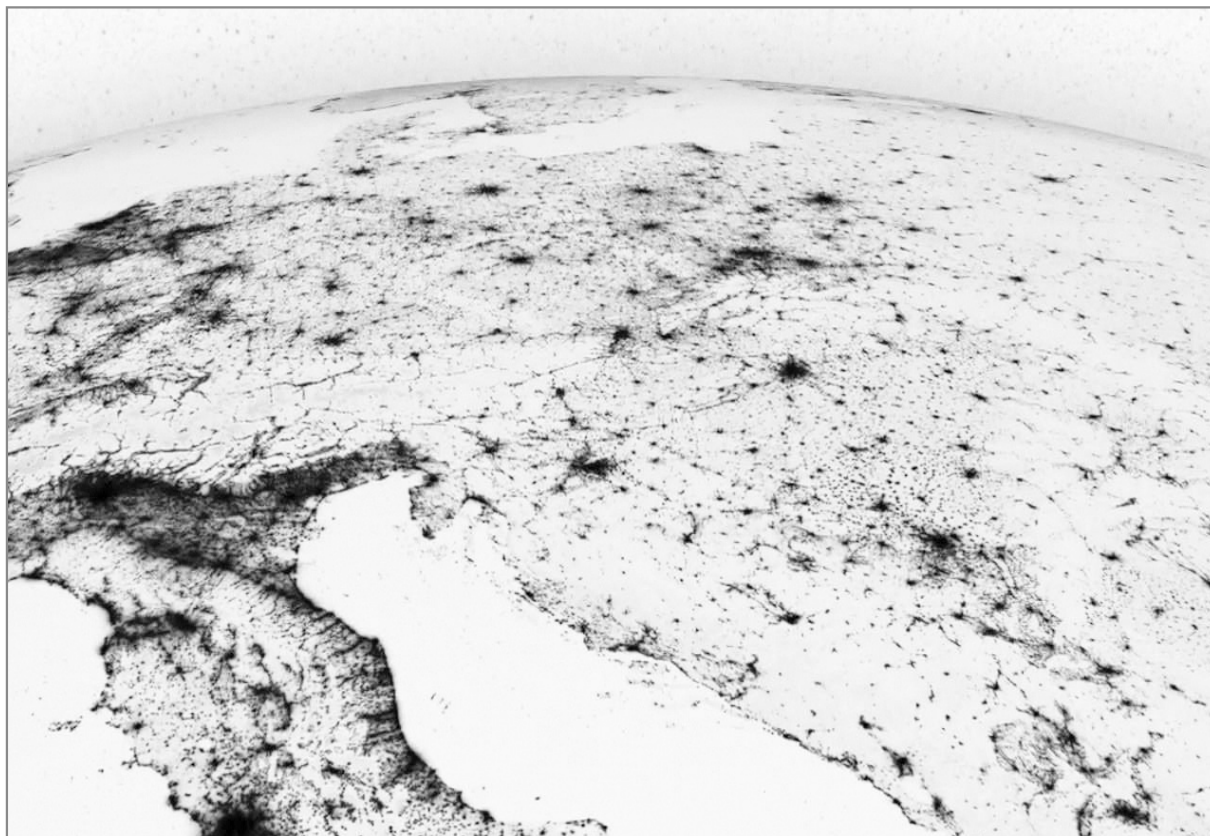

Viale Porta Adige 45 - 45100 Rovigo
Tel/fax 04251681804
e-mail: info@puam.it
www.puam.it

**Pianificatore Territoriale
Alessandra MENEGHETTI**



**Calcoli e Valutazioni illuminotecniche:
Per.Ind Giacomo CAMPACI**

**Pianificatore Territoriale
Paola SARTORI**



Collaboratori:
Pianificatore Territoriale Veronica PIGNOLETTI
Pianificatore Junior Francesca FACCIOLI
Dott.ssa Manal KHATIR

Data: OTTOBRE 2026

REVISIONE: 00

Scala -

DOC. 03


RILIEVO DEI QUADRI ELETTRICI

PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

P.I.C.I.L.

Tabella 1 Caratteristiche principali dei Quadri


CODICE QUADRO	UBICAZIONE	PUNTI LUCE	TIPOLOGIA	CODICE POD	STATO DEL QUADRO
AA	VIA GIACOMO MATTEOTTI	228	1 VANO	IT001E35934585	BUONO
AB	VIA ALDO MORO	46	2 VANI + 1 VANO	IT001E31094285	BUONO
AC	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	43	1 VANO	IT001E35866628	BUONO
AD	VIA BORGATA ROMANI	8	2 VANI	IT001E35934248	BUONO
AE	VIA CADERUSCHI	66	2 VANI	IT001E31477481	BUONO
AF	VIA BORGO	73	2 VANI + 1 VANO	IT001E35935088	BUONO
AG	VIA BORGO SANTI	15	1 VANO	IT001E35935046	BUONO
AH	VIA ARGINONE	25	1 VANO	IT001E35935159	BUONO
AI	VIA SANTI	14	1 VANO	IT001E35874393	BUONO
AL	VIA MARCANTA	16	1 VANO	IT001E35934621	BUONO
AM	VIA SAN GIACOMO	21	2 VANI + 1 VANO	IT001E32230664	ND
AN	VIA PANARELLA 8	45	1 VANO + 1 VANO	IT001E35934371	BUONO
AO	VIA PANARELLA 79	38	1 VANO	IT001E35934397	BUONO
AP	VIA BURCHIO 21	1	1 VANO	IT001E34156703	BUONO
AQ	VIA CAPITELLO	4	2 VANI	IT001E33589320	BUONO
AR	VIA PESCHIERA	8	2 VANI	IT001E33639713	BUONO
AS	VIA BURCHIO	42	1 VANO	IT001E33639716	BUONO
AT	VIA BRAGLIA	6	2 VANI	IT001E35934195	PESSIMO
AU	VIA POLESANI NEL MONDO	19	2 VANI	IT001E34186509	BUONO

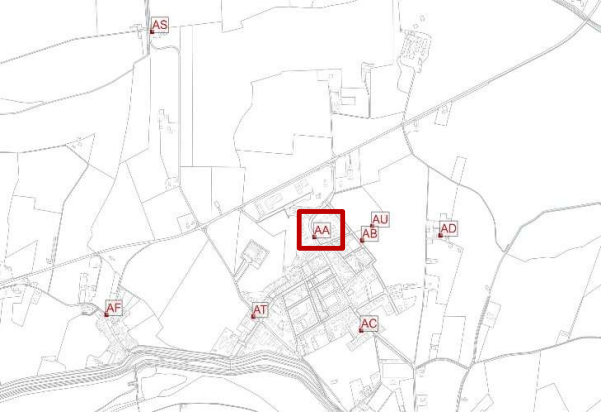INFORMAZIONI GENERALI		
	N° QUADRO	AA
	UBICAZIONE	VIA GIACOMO MATTEOTTI
	CODICE POD	IT001E35934585
	POTENZA DISPONIBILE	28,6
	MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	68226,67
	PUNTI LUCE	228

DATI TECNICI			
MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO	TENSIONE	400
FASE	400	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	359345852
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	



INFORMAZIONI GENERALI

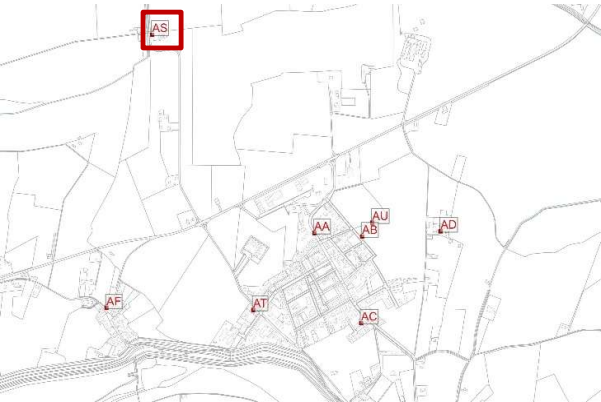

N° QUADRO	AB
UBICAZIONE	VIA ALDO MORO
CODICE POD	IT001E31094285
POTENZA DISPONIBILE	6,6
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	13124,67
PUNTI LUCE	46


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	2 VANI + 1 VANO	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	SI
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	310942855
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

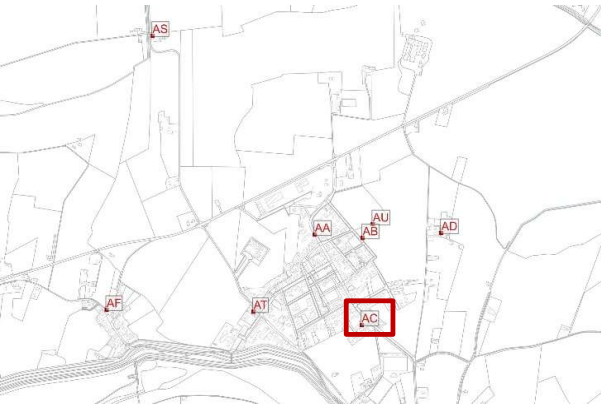

N° QUADRO	AC
UBICAZIONE	VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
CODICE POD	IT001E35866628
POTENZA DISPONIBILE	6,6
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	12690,67
PUNTI LUCE	43


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	SI
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	358666281
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

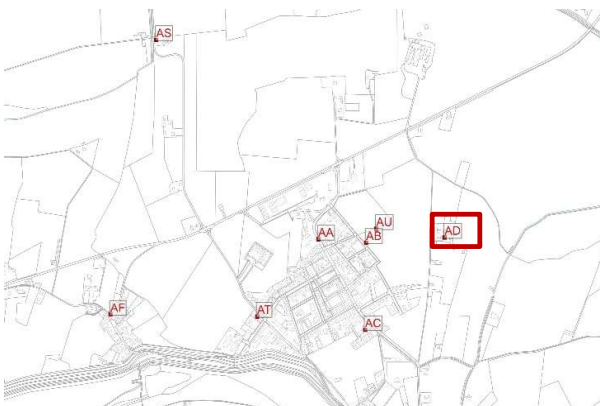

N° QUADRO	AD
UBICAZIONE	VIA BORGATA ROMANI
CODICE POD	IT001E35934248
POTENZA DISPONIBILE	1
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	3091,00
PUNTI LUCE	8

DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	2 VANI	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	ESTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	CREPUSCOLARE	CODICE ENEL TEL	359342489
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	INSTALLARE ASTRONOMIC

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI



N° QUADRO	AE
UBICAZIONE	VIA CADERUSCHI
CODICE POD	IT001E31477481
POTENZA DISPONIBILE	6,6
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	16117,67
PUNTI LUCE	66


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	2 VANI	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	SI
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	314774817
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

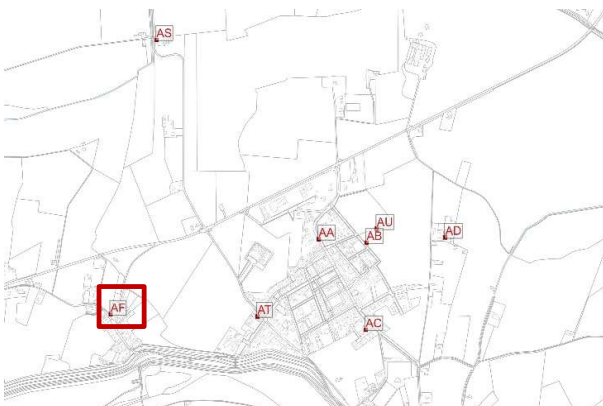

N° QUADRO	AF
UBICAZIONE	VIA BORGO
CODICE POD	IT001E35935088
POTENZA DISPONIBILE	6,6
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	12526,00
PUNTI LUCE	73


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	2 VANI + 1 VANO	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	ESTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	CREPUSCOLARE	CODICE ENEL TEL	359350881
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	INSTALLARE ASTRONOMIC

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

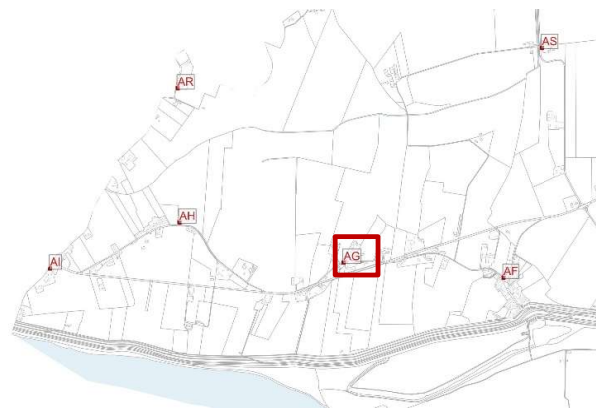

N° QUADRO	AG
UBICAZIONE	VIA BORGO SANTI
CODICE POD	IT001E35935046
POTENZA DISPONIBILE	3,3
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	4840,67
PUNTI LUCE	15


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO	TENSIONE	400
FASE	230	REGOLATORE	SI
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	359350465
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

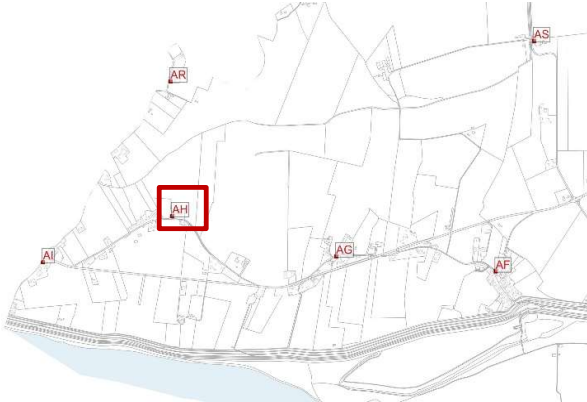

N° QUADRO

UBICAZIONE

CODICE POD

POTENZA DISPONIBILE

MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh

PUNTI LUCE

AH

VIA ARGINONE

IT001E35935159

6,6

6501,00

25

DATI TECNICI

MATERIALE

TIPOLOGIA

FASE

TIPO CONTATTORE

POSIZIONE FOTOCELLULA

INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA

PROTEZIONE SOVRATENSIONI

VETRORESINA

1 VANO

230

DIGITALE

INTERNA

ASTRONOMICO

NO

TIPO INTERRUTTORE

TENSIONE

REGOLATORE

PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI

STATO DEL QUADRO

CODICE ENEL TEL

NOTE

MTD

400

SI

SI

BUONO

359351593

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







INFORMAZIONI GENERALI



N° QUADRO	AI
UBICAZIONE	VIA SANTI
CODICE POD	IT001E35874393
POTENZA DISPONIBILE	1,5
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	3250,67
PUNTI LUCE	14


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	358743935
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

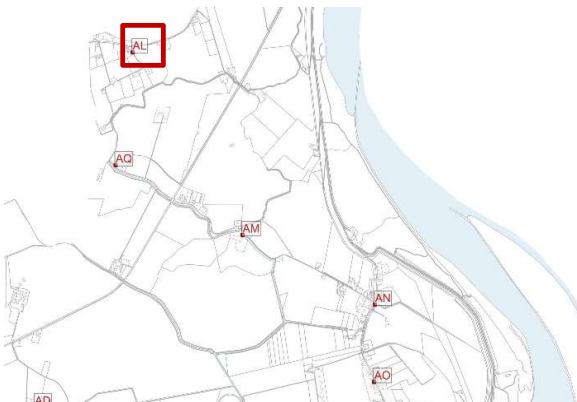

N° QUADRO	AL
UBICAZIONE	VIA MARCANTA
CODICE POD	IT001E35934621
POTENZA DISPONIBILE	4
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	4277,33
PUNTI LUCE	16


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO	TENSIONE	400
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	NO
POSIZIONE FOTOCELLULA	ESTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	CREPUSCOLARE	CODICE ENEL TEL	359346212
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	AGGIUNGERE TAPPI COPRIFORO INSTALLARE ASTRONOMICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

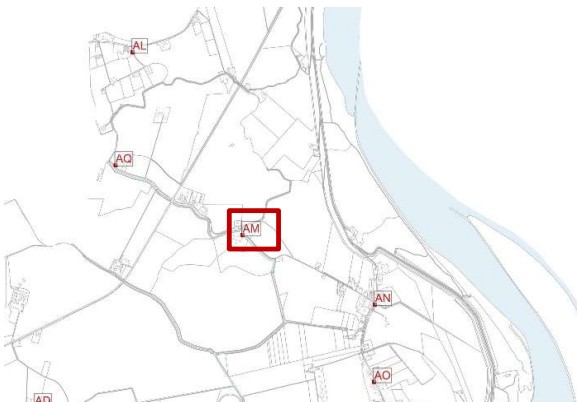

N° QUADRO	AM
UBICAZIONE	VIA SAN GIACOMO
CODICE POD	IT001E32230664
POTENZA DISPONIBILE	6,6
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	3961,00
PUNTI LUCE	21


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	ND
TIPOLOGIA	2 VANI + 1 VANO	TENSIONE	230
FASE	ND	REGOLATORE	ND
TIPO CONTATTORE	ND	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	ND
POSIZIONE FOTOCELLULA	ND	STATO DEL QUADRO	ND
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ND	CODICE ENEL TEL	322306644
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	ND	NOTE	QUADRO NON ACCESSIBILE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

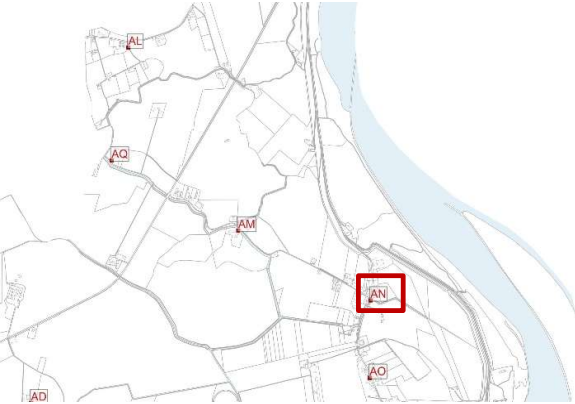

N° QUADRO	AN
UBICAZIONE	VIA PANARELLA 8
CODICE POD	IT001E35934371
POTENZA DISPONIBILE	5
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	8951,00
PUNTI LUCE	45


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO + 1 VANO	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	NO
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	359343710
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	AGGIUNGERE TAPPI COPRIFORO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

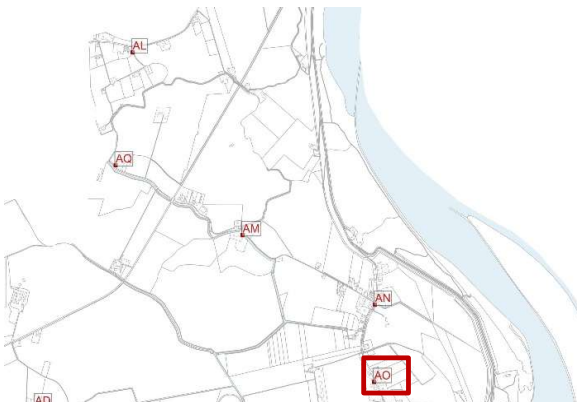

N° QUADRO	AO
UBICAZIONE	VIA PANARELLA 79
CODICE POD	IT001E35934397
POTENZA DISPONIBILE	5
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	8950,67
PUNTI LUCE	38

DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO	TENSIONE	380
FASE	230	REGOLATORE	SI
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	359343973
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI



N° QUADRO	AP
UBICAZIONE	VIA BURCHIO 21
CODICE POD	IT001E34156703
POTENZA DISPONIBILE	1,7
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	382,67
PUNTI LUCE	1


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	341567033
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

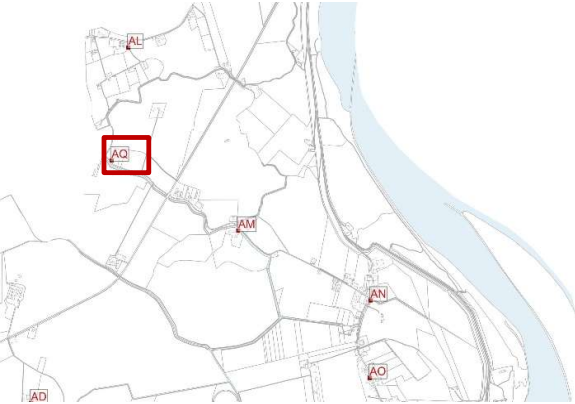

N° QUADRO	AQ
UBICAZIONE	VIA CAPITELLO
CODICE POD	IT001E33589320
POTENZA DISPONIBILE	1,7
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	1163,33
PUNTI LUCE	4


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	2 VANI	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	335893204
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

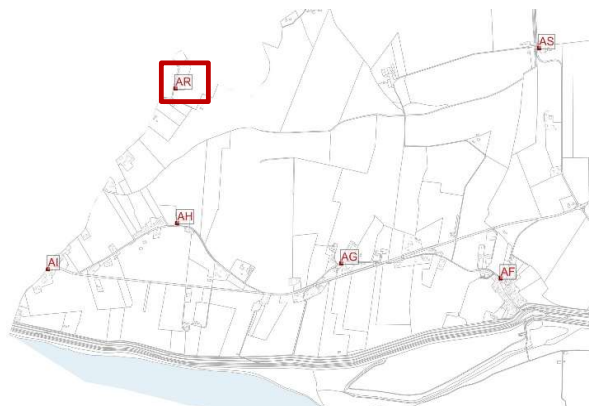

N° QUADRO	AR
UBICAZIONE	VIA PESCHIERA
CODICE POD	IT001E33639713
POTENZA DISPONIBILE	1,7
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	3138,67
PUNTI LUCE	8


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	2 VANI	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	336397138
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

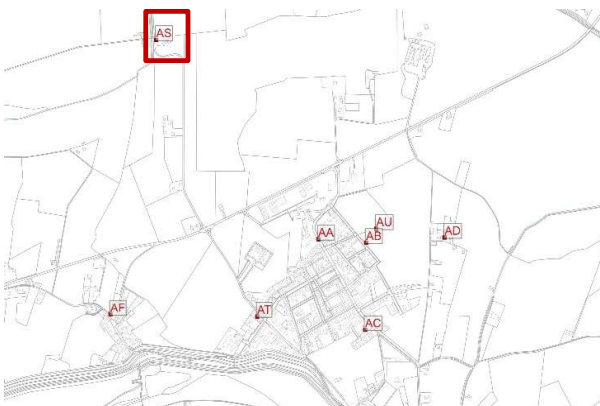

N° QUADRO	AS
UBICAZIONE	VIA BURCHIO
CODICE POD	IT001E33639716
POTENZA DISPONIBILE	5
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	8240,00
PUNTI LUCE	42


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	1 VANO	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	SI
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	336397162
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

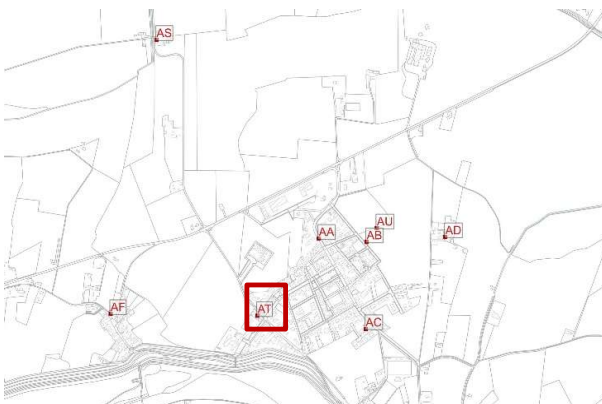

N° QUADRO	AT
UBICAZIONE	VIA BRAGLIA
CODICE POD	IT001E35934195
POTENZA DISPONIBILE	4
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	1448,67
PUNTI LUCE	6


DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	NO
TIPOLOGIA	2 VANI	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	NO
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	NO
POSIZIONE FOTOCELLULA	ESTERNA	STATO DEL QUADRO	PESSIMO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	CREPUSCOLARE	CODICE ENEL TEL	359341954
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	NUOVO QUADRO ELETTRICO ALIMENTA ESCLUSIVAMENTE LANTERNE SEMAFORICHE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



INFORMAZIONI GENERALI

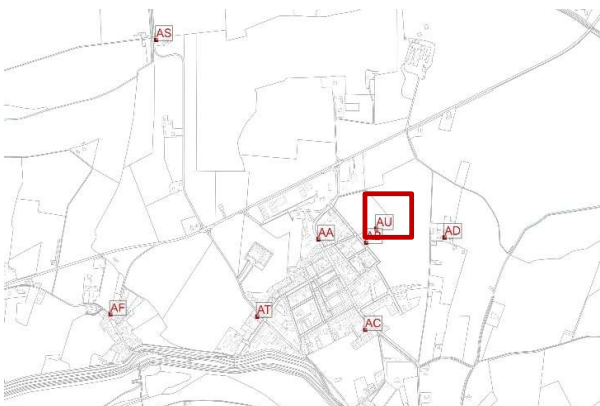

N° QUADRO	AU
UBICAZIONE	VIA POLESANI NEL MONDO
CODICE POD	IT001E34186509
POTENZA DISPONIBILE	3,3
MEDIA CONSUMI ANNUALI kWh	5873,00
PUNTI LUCE	19

DATI TECNICI

MATERIALE	VETRORESINA	TIPO INTERRUTTORE	MTD
TIPOLOGIA	2 VANI	TENSIONE	230
FASE	230	REGOLATORE	SI
TIPO CONTATTORE	DIGITALE	PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI REGOLATORI	SI
POSIZIONE FOTOCELLULA	INTERNA	STATO DEL QUADRO	BUONO
INTERRUTTORE ORARIO FOTOCELLULA	ASTRONOMICO	CODICE ENEL TEL	341865093
PROTEZIONE SOVRATENSIONI	NO	NOTE	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

